


## MEGJEGYZÉS:


- Az elosztóberendezés típusa SCHNEIDER, a beépített készülékek típusa SCHNEIDER vagy azzal egyenértékű berendezés legyen!
- Az elosztóberendezésbe beépített készülékek zárlati szilárdságának egységesen 6kA-nek kell lennie!
- Az elosztóberendezés szekrényméretét úgy kell meghatározni, hogy a tervezett áramkörökön kívül 30% tartalék hely legyen a későbbi bővítések részére!
- Az elosztóberendezés védettsége: IP40
- FESZÜLTSGSZINT: 400/230V, 3F+N+PE
- HÁLÓZATI FREKVENCIA: 50Hz
- ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS TN-S

– Betáplálása a mellette lévő szinti elosztóberendezésből történik, ahová be kell építeni 1 db STI 25A-es biztosítékot!

Készül: 1db

$\pm 0,00 = 153,17^S \text{ mBf} = 153,85 \text{ mAf}$

Megbízó: <b>Semmelweis Egyetem</b> 1085 Budapest, Üllői út. 26.	
Munka: <b>Semmelweis Egyetem</b> <b>Kútvölgyi Klinika Tömb</b> <b>"G" szárny</b> <b>energetikai rekonstrukciója</b> 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6	
Terv: <b>KIVITELI TERV</b>	
Rajz: <b>"A" JELŰ 'G' SZÁRNY</b> <b>ELOSZTÓBERENDEZÉS</b> <b>KAPCSOLÁSI RAJZA</b>	<b>VG-50</b>  <b>M</b>
Dátum: 2016. május 10.	
Generáltervező: SchM Stúdió Kft. 1151 Budapest, Platán utca 30/b. Tel: 306 55 25, 30 253 91 13 e-mail: z.schrammel@gmail.com	
Építész: Schrammel Zoltán É 01-1842 SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13 Szelei Gábor É 01-4299 A24 Építész Stúdió Kft. Grédics Gyula É 01-1005 IV 2006 Építész Bt.	
Tartószerkezet: Neumayer Péter T-T 01-1827 Diafragma Kft. 212 95 73	
Épületgépész: Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782 Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723	
Villamosság: Dorgai Károly V-T 01-4141 Dorterv Kft. Kőszegi-Madarász Rita V-T 13-11220 Dorterv Kft.	
Tűzvédelem: Venczel Sándor I-02/2012 Trendven-go Kft.	
<b>DORTERV</b> 	
1112 Budapest, Igmándi u. 17. dorterv@dorterv.eu tel.: +36-23-399-498	

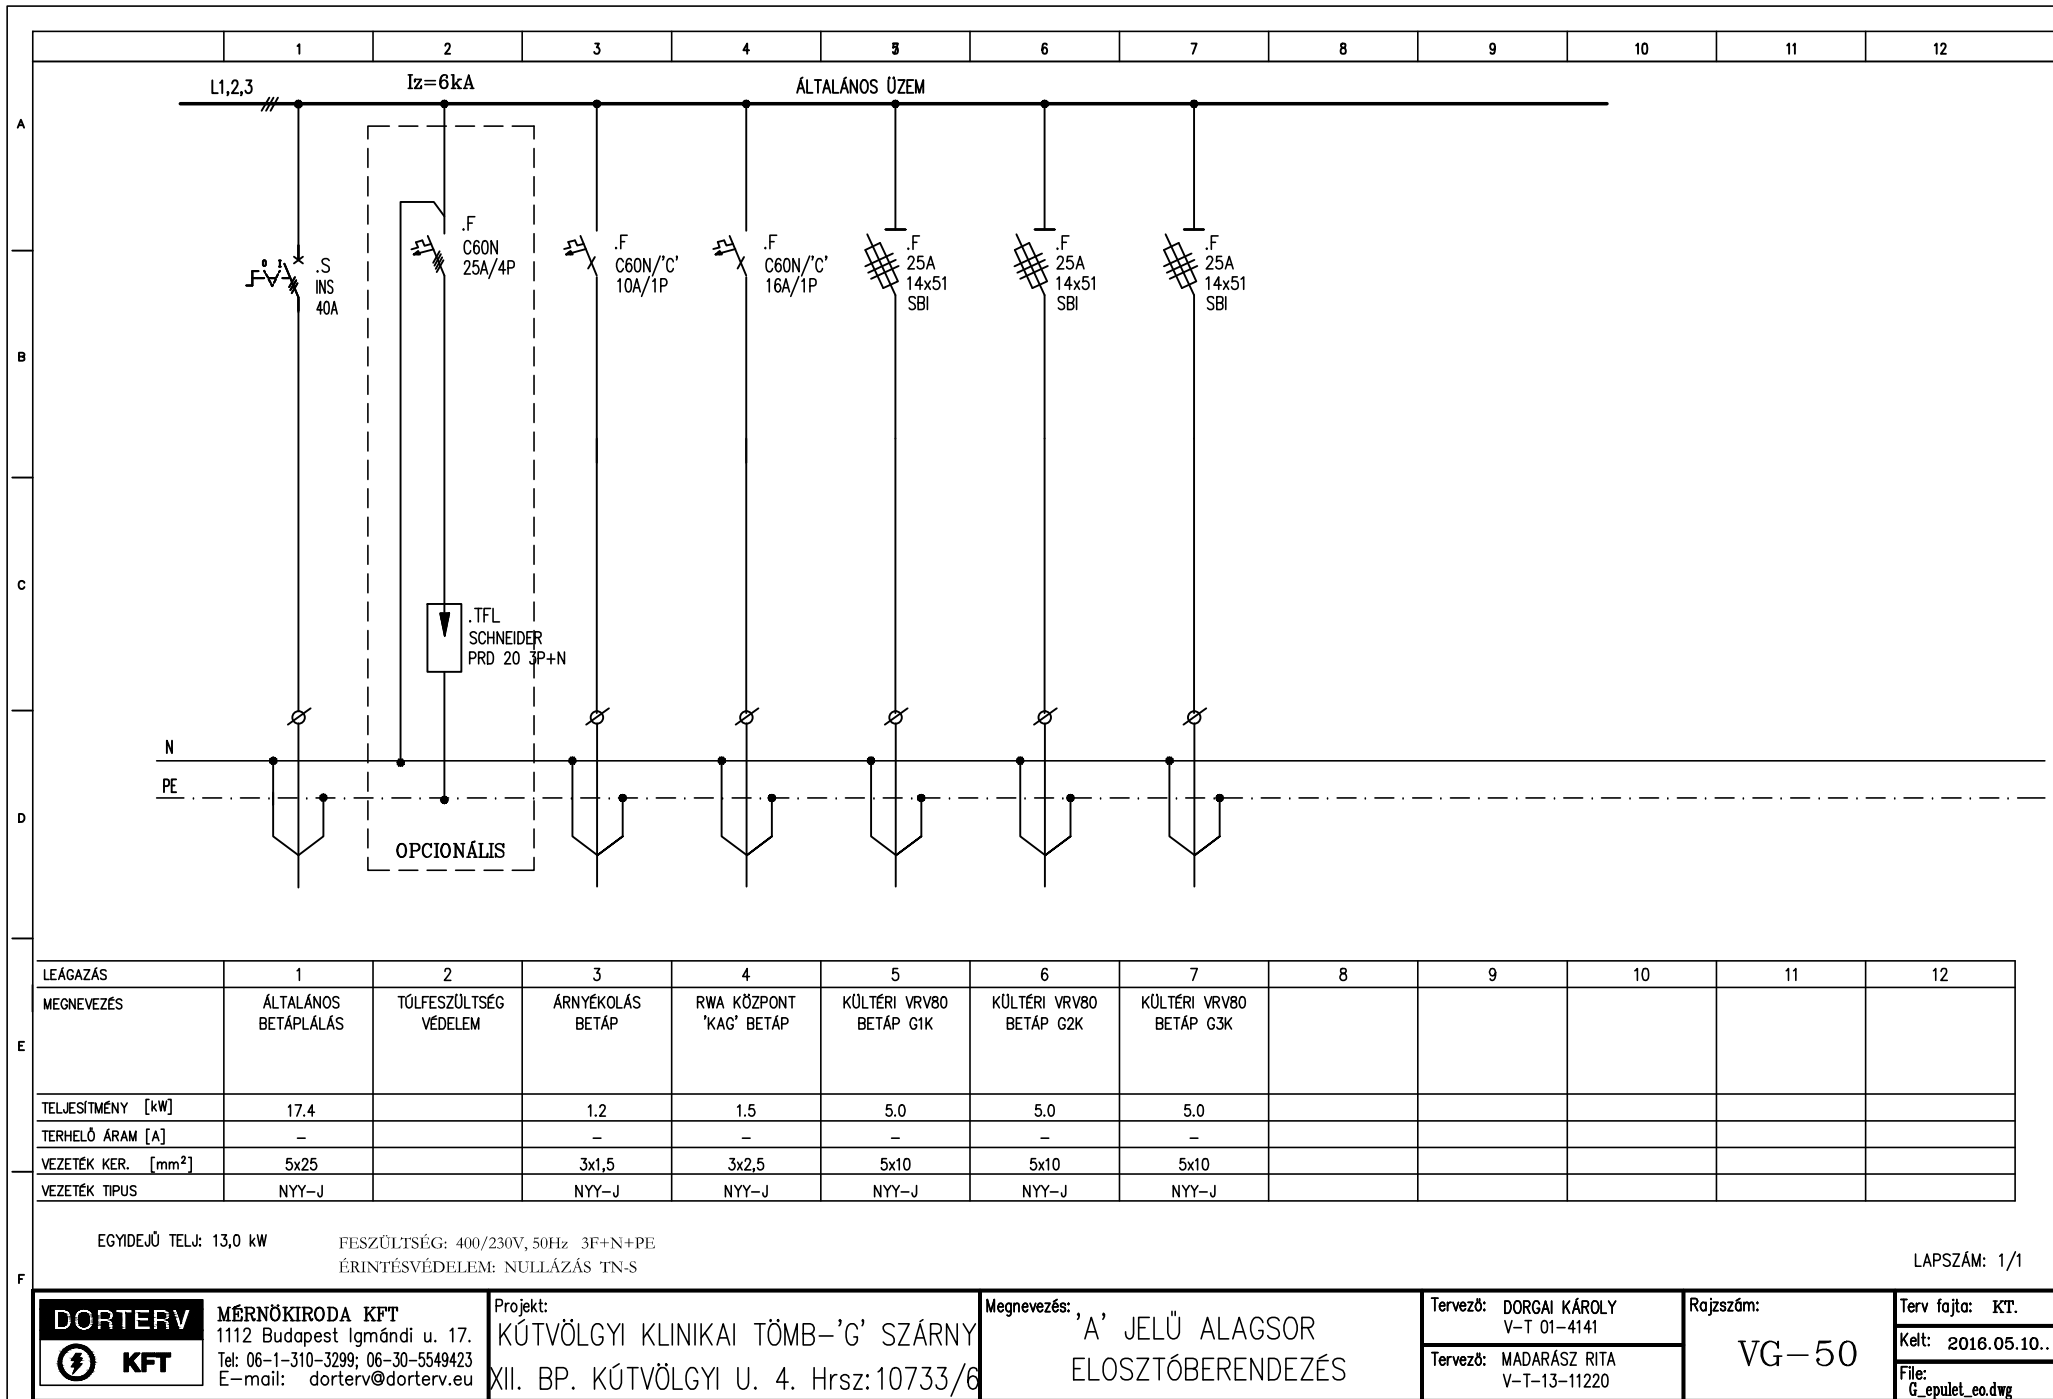

MÉRNÖKIRODA KFT  
1112 Budapest Igmándi u. 17.  
Tel: 06-1-310-3299; 06-30-5549423  
E-mail: dorterv@dorterv.eu

Projekt:  
KÜTVÖLGYI KLINIKAI TÖMB-'G' SZÁRNY  
XII. BP. KÜTVÖLGYI U. 4. Hrsz:10733/6

Megnevezés:  
'A' JELŰ ALAGSÓR  
ELOSZTÓBERENDEZÉS

Tervező: DORGAI KÁROLY  
V-T 01-4141  
Tervező: MADARÁSZ RITA  
V-T-13-11220

Rajzsám:  
VG-50

Terv fajta: KT.  
Kelt: 2016.05.10..  
File:  
G\_epulet\_eo.dwg