


KOMPAKT ÉRZÉKELŐ
(szél, fény, eső, hőmérséklet)



J-Y(St)Y 2x2x0,8


YSLY 4x1

24V-os
tápegység - trafo


NYM-J 3x1,5

VEZÉRLŐ
KÖZPONT


2. emelet




1. emelet

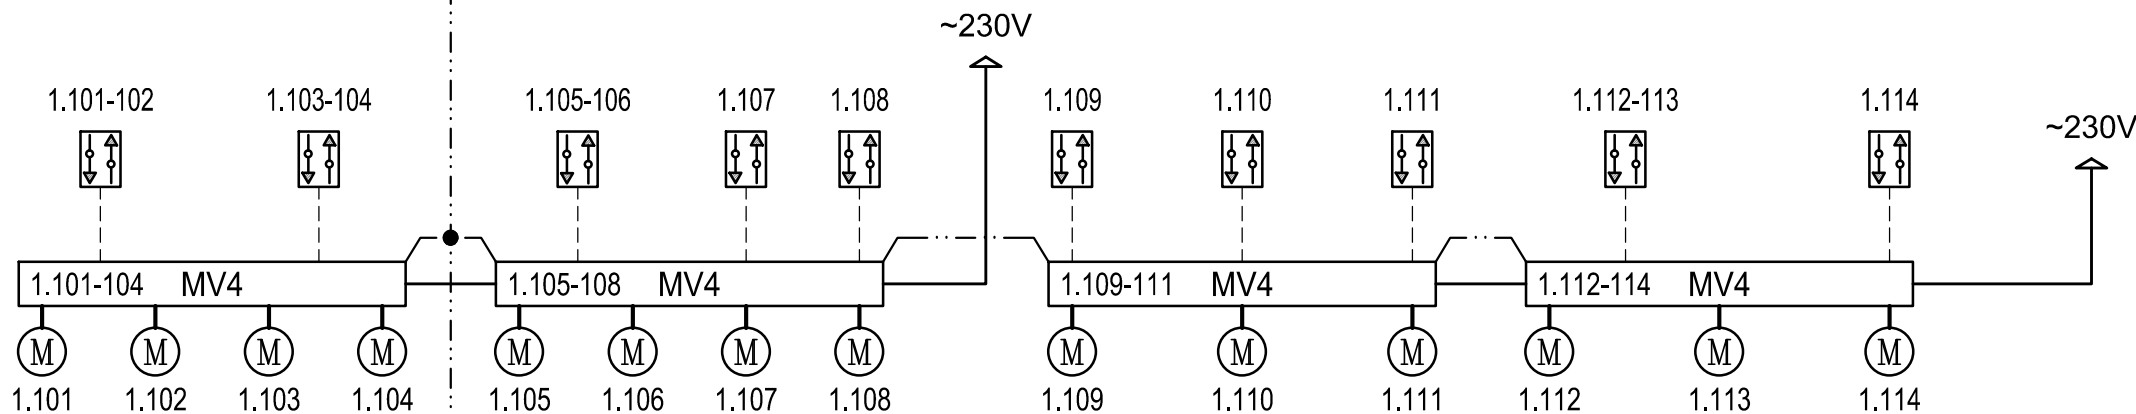

1. emelet

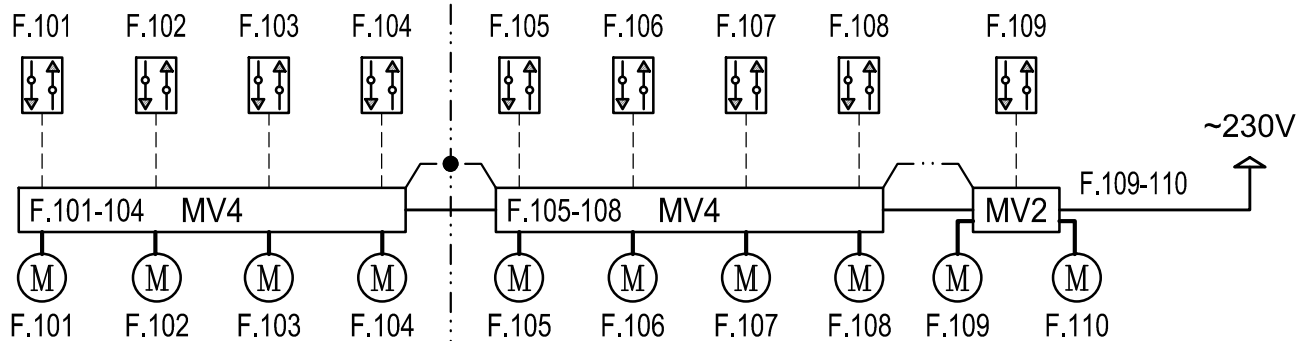

földszint

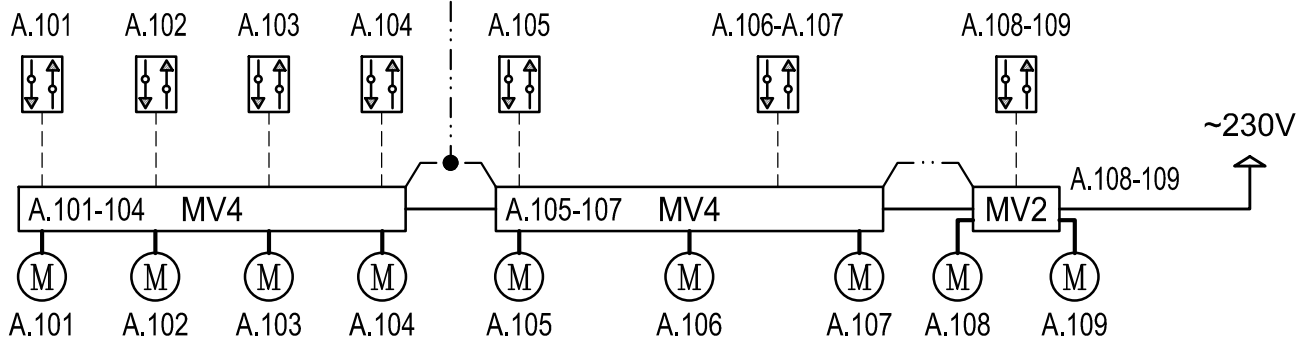

alagsor

JELMAGYARÁZAT

Motorok bekötése: YSLY 4x1mm²

Vezérlőkábel: J-Y(St)Y 2x2x1,5 mm²
az első motorvezérlőig,
azok között 2x2x0,8 mm²

Kapcsolókábel: NYY-J 3x1,5

~230V betáplálás szinti elosztóból
NYM-J 3x1,5

MV1

1 motoros motorvezérlő

MV2

2 motoros motorvezérlő

MV4


4 motoros motorvezérlő

M

Zsaluzia motor



Mechanikusan, vagy elektromosan
reteszelt rugós kapcsoló



±0,00 = 153,17^m mBf = 153,85 mAf

Megbízó: **Semmelweis Egyetem**
1085 Budapest, Üllői út. 26.

Munka: **Semmelweis Egyetem**
Kútvölgyi Klinika Tömb
"G" szárny
energetikai rekonstrukciója
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Hrsz.: 10733/6

Terv: **KIVITELI TERV**

Rajz: **BÍRÁLATI TERV**

"G" ÉPÜLET
ÁRNYÉKOLÁS RENDSZER
ELVI VÁZLATA

VG-15

M

Dátum: 2016. május 10.

Generáltervező: SchM Stúdió Kft.
1151 Budapest, Platán utca 30/b.
Tel: 306 55 25, 30 253 91 13
e-mail: z.schrammel@gmail.com

Építész: Schrammel Zoltán É 1-01-1842
SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13
Szélei Gábor É 01-4299
A24 Építész Stúdió Kft.
Grédics Gyula É 01-1005
IV 2006 Építész Bt.

Tartószervezet: Neumayer Péter T-T 01-1827
Diafragma Kft. 212 95 73

Épületgépész: Kálmán Zoltán G-T, EG-G 01-6782
Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723

Villamosság: Dörgai Károly V-T 01-4141
Dorterv Kft.

Köszegi-Madarász Rita V-T 13-1229
Dorterv Kft.

Tűzvédelem: Venczel Sándor I-02/2012
Trendven-go Kft.



1112 Budapest, Igmándi u. 17.
dorterv@dorterv.eu
tel.: +36-23-399-498