

MEGJEGYZÉS:


- Az elosztóberendezés típusa SCHNEIDER, a beépített készülékek típusa SCHNEIDER vagy azzal egyenértékű berendezés legyen!
- Az elosztóberendezésbe beépített készülékek zárlati szilárdságának egységesen 6kA-nek kell lennie!
- Az elosztóberendezés szekrényméretét úgy kell meghatározni, hogy a tervezett áramkörökön kívül 30% tartalék hely legyen a későbbi bővítések részére!
- Az elosztóberendezés védettsége: IP40
- FESZÜLTSGSZINT: 400/230V, 3F+N+PE
- HÁLÓZATI FREKVENCIA: 50Hz
- ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS TN–S

– Betáplálása a mellette lévő szinti elosztóberendezésből történik, ahová be kell építeni 1 db STI 25A-es biztosítékot!

Készül: 2db

$\pm 0,00 = 153,17^5 \text{ mBf} = 153,85 \text{ mAf}$

Megbízó: Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út. 26.	
Munka: Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinika Tömb "G" szárny energetikai rekonstrukciója 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6	
Terv: KIVITELI TERV	
Rajz: "E1,E2" JELŰ 'G' SZÁRNY EMELET ELOSZTÓBERENDEZÉS KAPCSOLÁSI RAJZA	VG-51 M
Dátum: 2016. május 10.	
Generáltervező: SchM Stúdió Kft. 1151 Budapest, Platán utca 30/b. Tel: 306 55 25, 30 253 91 13 e-mail: z.schrammel@gmail.com	
Építész: Schrammel Zoltán É1 01-1842 SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13 Szelei Gábor É 01-4299 A24 Építész Stúdió Kft. Grédics Gyula É 01-1005 IV 2006 Építész Bt.	
Tartószerkezet: Neumayer Péter T-T 01-1827 Diafragma Kft. 212 95 73	
Épületgépészet: Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782 Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723	
Villamosság: Dorgai Károly V-T 01-4141 Dorterv Kft. Kőszegi-Madarász Rita V-T 13-11229 Dorterv Kft.	
Tűzvédelem: Venczel Sándor I-02/2012 Trendven-go Kft.	
DORTERV 	
1112 Budapest, Igmándi u. 17. dorterv@dorterv.eu tel.: +36-23-399-498	

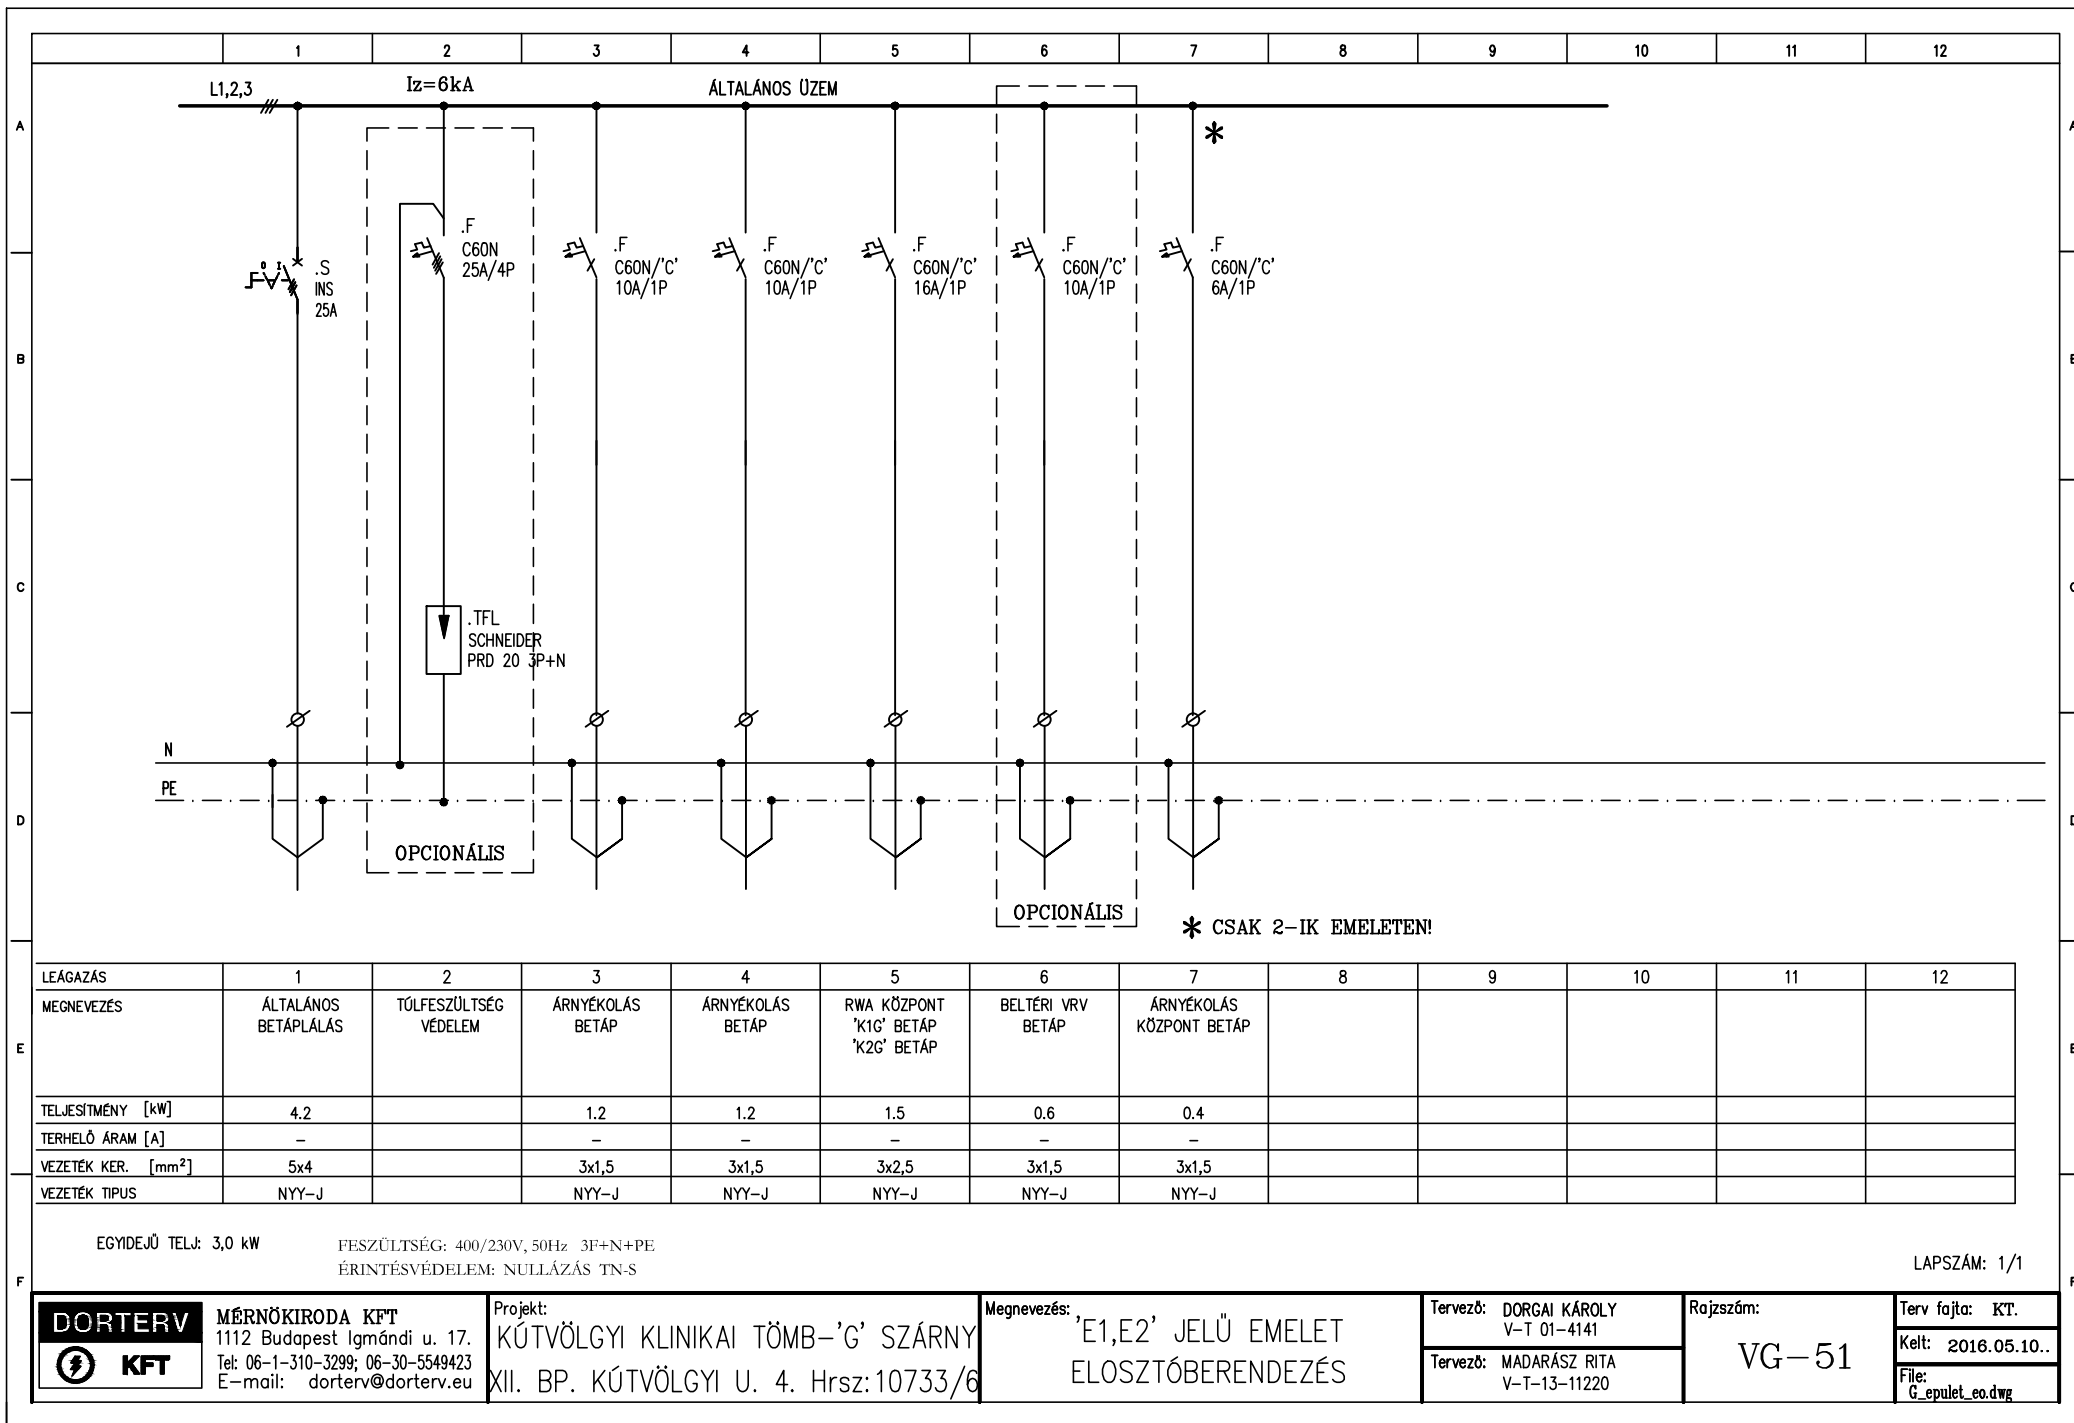

MÉRNÖKIRODA KFT
1112 Budapest Igmándi u. 17.
Tel: 06-1-310-3299; 06-30-5549423
E-mail: dorterv@dorterv.eu

Projekt:
KÚTVÖLGYI KLINIKAI TÖMB-'G' SZÁRNY
XII. BP. KÚTVÖLGYI U. 4. Hrsz:10733/6

Megnevezés:
'E1,E2' JELŰ EMELET
ELOSZTÓBERENDEZÉS

Tervező: DORGAI KÁROLY
V-T 01-4141
Tervező: MADARÁSZ RITA
V-T-13-11220

Rajzszám:

VG-51

Terv fajta: KT.
Kelt: 2016.05.10..
File:
G_epulet_eo.dwg

LAPSZÁM: 1/1