


MEGJEGYZÉS:

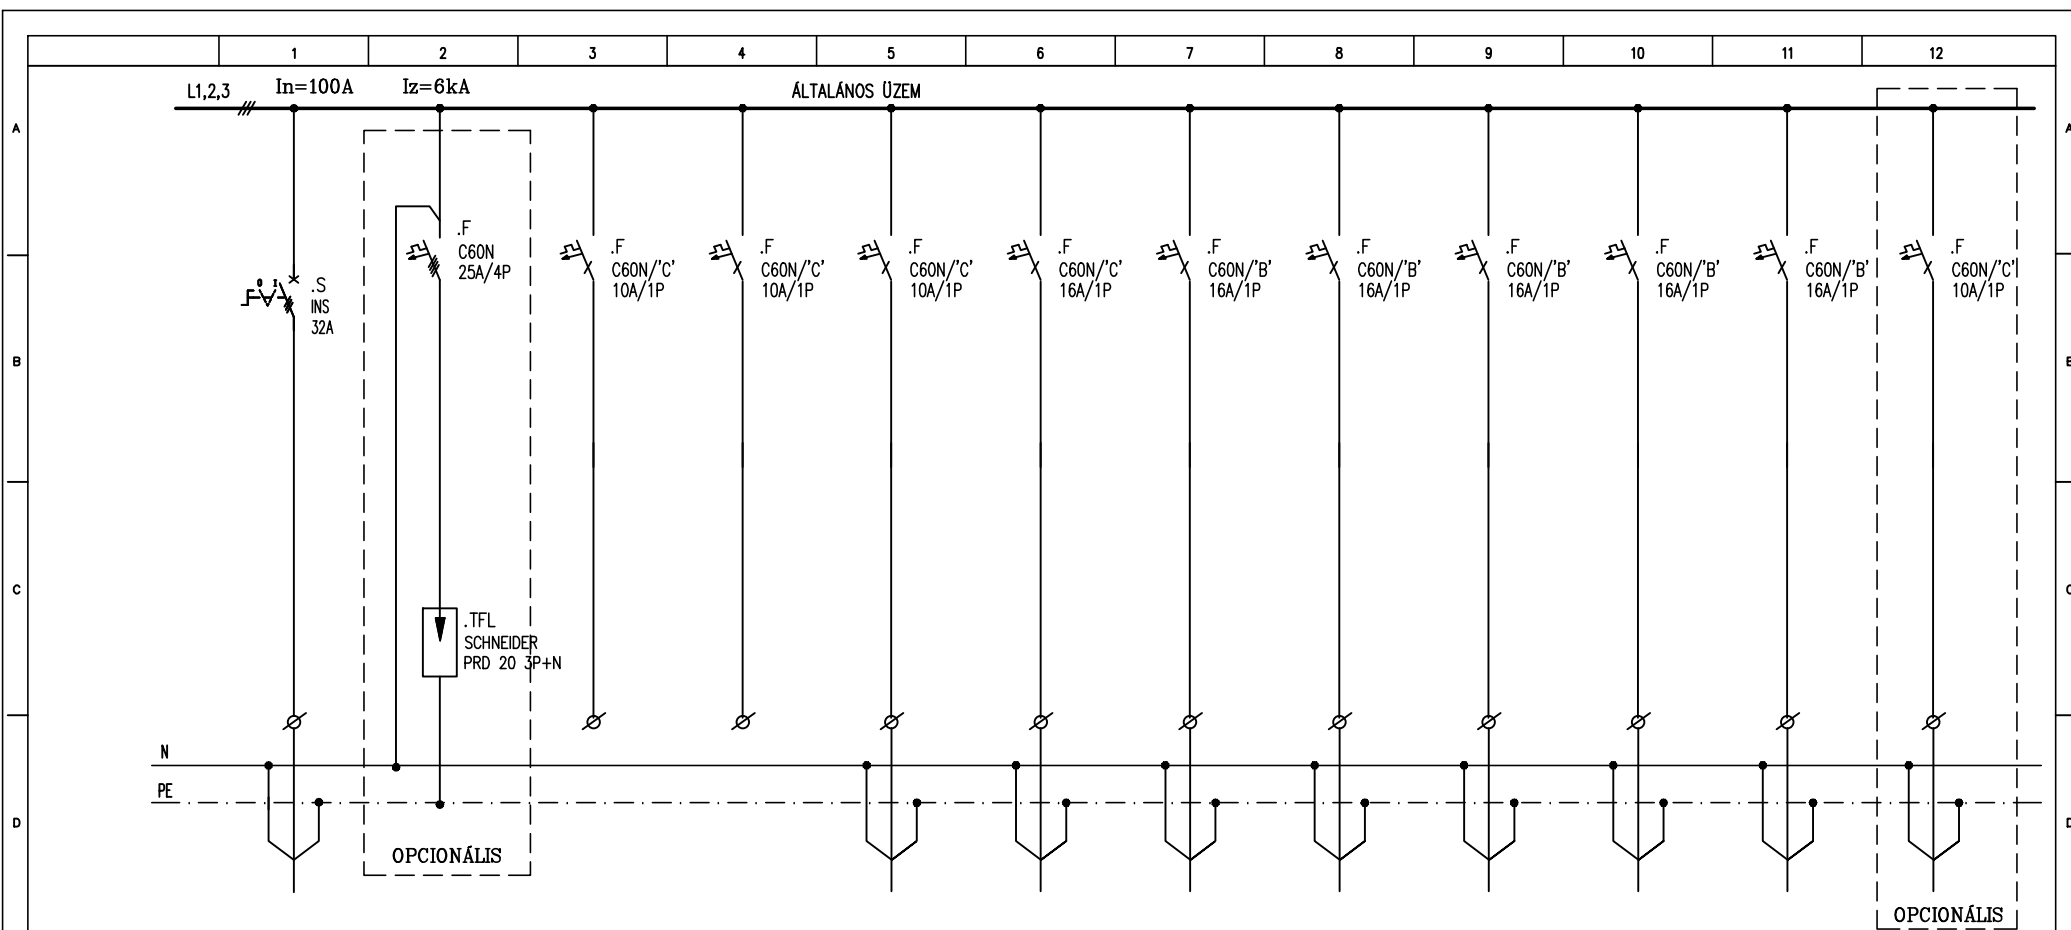
- Az elosztóberendezés típusa SCHNEIDER, a beépített készülékek típusa SCHNEIDER vagy azzal egyenértékű berendezés legyen!
- Az elosztóberendezésbe beépített készülékek zárlati szilárdságának egységesen 6kA-nek kell lennie!
- Az elosztóberendezés szekrényméretét úgy kell meghatározni, hogy a tervezett áramkörökön kívül 30% tartalék hely legyen a későbbi bővítések részére!
- Az elosztóberendezés védettsége: IP40
- FESZÜLTSGSZINT: 400/230V, 3F+N+PE
- HÁLÓZATI FREKVENCIA: 50Hz
- ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS TN–S

–Betáplálása a mellette lévő szinti elosztóberendezésből történik, ahová be kell építeni 1 db STI 32A-es biztosítékot!

Készül: 1db

$$\pm 0,00 = 153,17^5 \text{ mBf} = 153,85 \text{ mAf}$$


Megbízó:	Simmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út. 26.		
Munka:	Simmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinika Tömb Kórház épület energetikai rekonstrukciója 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6		
Terv:	KIVETELI TERV		
Rajz:	"F" JELŰ KÓRHÁZ ELOSZTÓBERENDEZÉS KAPCSOLÁSI RAJZA	VK-53 /M2	M
Dátum:	2016. május 10.		
Generáltervező:	SchM Stúdió Kft. 1151 Budapest, Platán utca 30/b. Tel: 306 55 25, 30 253 91 13 e-mail: z.schrammel@gmail.com		
Építész:	Schrammel Zoltán É 1-01-1842 SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13 Szelei Gábor É 01-4299 A24 Építész Stúdió Kft. Grédics Gyula É 01-1005 IV 2006 Építész Bt.		
Tartószerkezet:	Neumayer Péter T-T 01-1827 Diafragma Kft. 212 95 73		
Épületgépészet:	Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782 Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723		
Villamosság:	Dorgai Károly V-T-Tell/01-411 Dorterv Kft. Köszei-Madarász Rita V-T 13-11220 Dorterv Kft.		
Tűzvédelem:	Venczel Sándor I-02/2012 Trendven-go Kft.		
<div style="text-align: center;"></div>			
1112 Budapest, Igmándi u. 17. dorterv@dorterv.eu tel.: +36-1-310-3299			

[illegible]

EGYIDEJŰ TELJ: 5,0 kW

FESZÜLTSG: 400/230V, 50Hz 3F+N+PE
ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS TN-S

LAPSZÁM: 1/1

	MÉRNÖKIRODA KFT 1112 Budapest Igmándi u. 17. Tel: 06-1-310-3299; 06-30-5549423 E-mail: dorterv@dorterv.eu	Projekt: KÚTVÖLGYI KLINIKAI TÖMB-RENDELŐ XII. BP. KÚTVÖLGYI U. 4. Hrsz:10733/6	Megnevezés: F' JELŰ KÓRHÁZ ELOSZTÓBERENDEZÉS	Tervező: DORGAI KÁROLY V-T-Tell-01-4141	Rajzsám: VK-53/M2	Terv fajta: KT.
				Tervező: MADARÁSZ RITA V-T-13-11220		Kelt: 2016.05.10 File: korhaz_eo_0509.dwg

File: korhaz_eo_0509.dwg