

MEGJEGYZÉS:


- Az elosztóberendezés típusa SCHNEIDER, a beépített készülékek típusa SCHNEIDER vagy azzal egyenértékű berendezés legyen!
- Az elosztóberendezésbe beépített készülékek zárlati szilárdságának egységesen 6kA-nek kell lennie!
- Az elosztóberendezés szekrényméretét úgy kell meghatározni, hogy a tervezett áramkörökön kívül 30% tartalék hely legyen a későbbi bővítések részére!
- Az elosztóberendezés védettsége: IP40
- FESZÜLTSGSZINT: 400/230V, 3F+N+PE
- HÁLÓZATI FREKVENCIA: 50Hz
- ÉRINTÉSVÉDELEM: NULLÁZÁS TN-S

– Betáplálása a mellette lévő szinti elosztóberendezésből történik, ahová be kell építeni 1 db STI 25A-es biztosítékot!

Készül: 5db

±0,00 = 153,17⁵ mBf = 153,85 mAf

Megbízó:	Semmelweis Egyetem 1085 Budapest, Üllői út. 26.	
Munka:	Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinika Tömb Kórház épület energetikai rekonstrukciója 1125 Budapest, Kútvölgyi út 4. Hrsz.: 10733/6	
Terv:	KIVITELI TERV	
Rajz:	"E1.1;E2.1;E3.1;E4.1; F1" JELŰ RENDELŐ ELOSZTÓBERENDEZÉS KAPCSOLÁSI RAJZA	VR-50 /M1 M
Dátum:	2016. május 10.	
Generáltervező:	SchM Stúdió Kft. 1151 Budapest, Platán utca 30/b. Tel: 306 55 25, 30 253 91 13 e-mail: z.schrammel@gmail.com	
Építész:	Schrammel Zoltán É 01-1842 SchM Stúdió Kft. 30 253 91 13 Szelei Gábor É 01-4299 A24 Építész Stúdió Kft. Grédics Gyula É 01-1005 IV 2006 Építész Bt.	
Tartószerkezet:	Neumayer Péter T-T 01-1827 Diafragma Kft. 212 95 73	
Épületgépész:	Kálmán Zsolt G-T, EG-G 01-6782 Kálmán és Társai Kft. 1 213 5723	
Villamosság:	Dorgai Károly V-T-Tell/01-41 Dorterv Kft. Kőszegi-Madarász Rita V-T 13-11220 Dorterv Kft.	
Tűzvédelem:	Venczel Sándor I-02/2012 Trendven-go Kft.	
DORTERV KFT		
1112 Budapest, Igmándi u. 17. dorterv@dorterv.eu tel.: +36-1-310-3299		

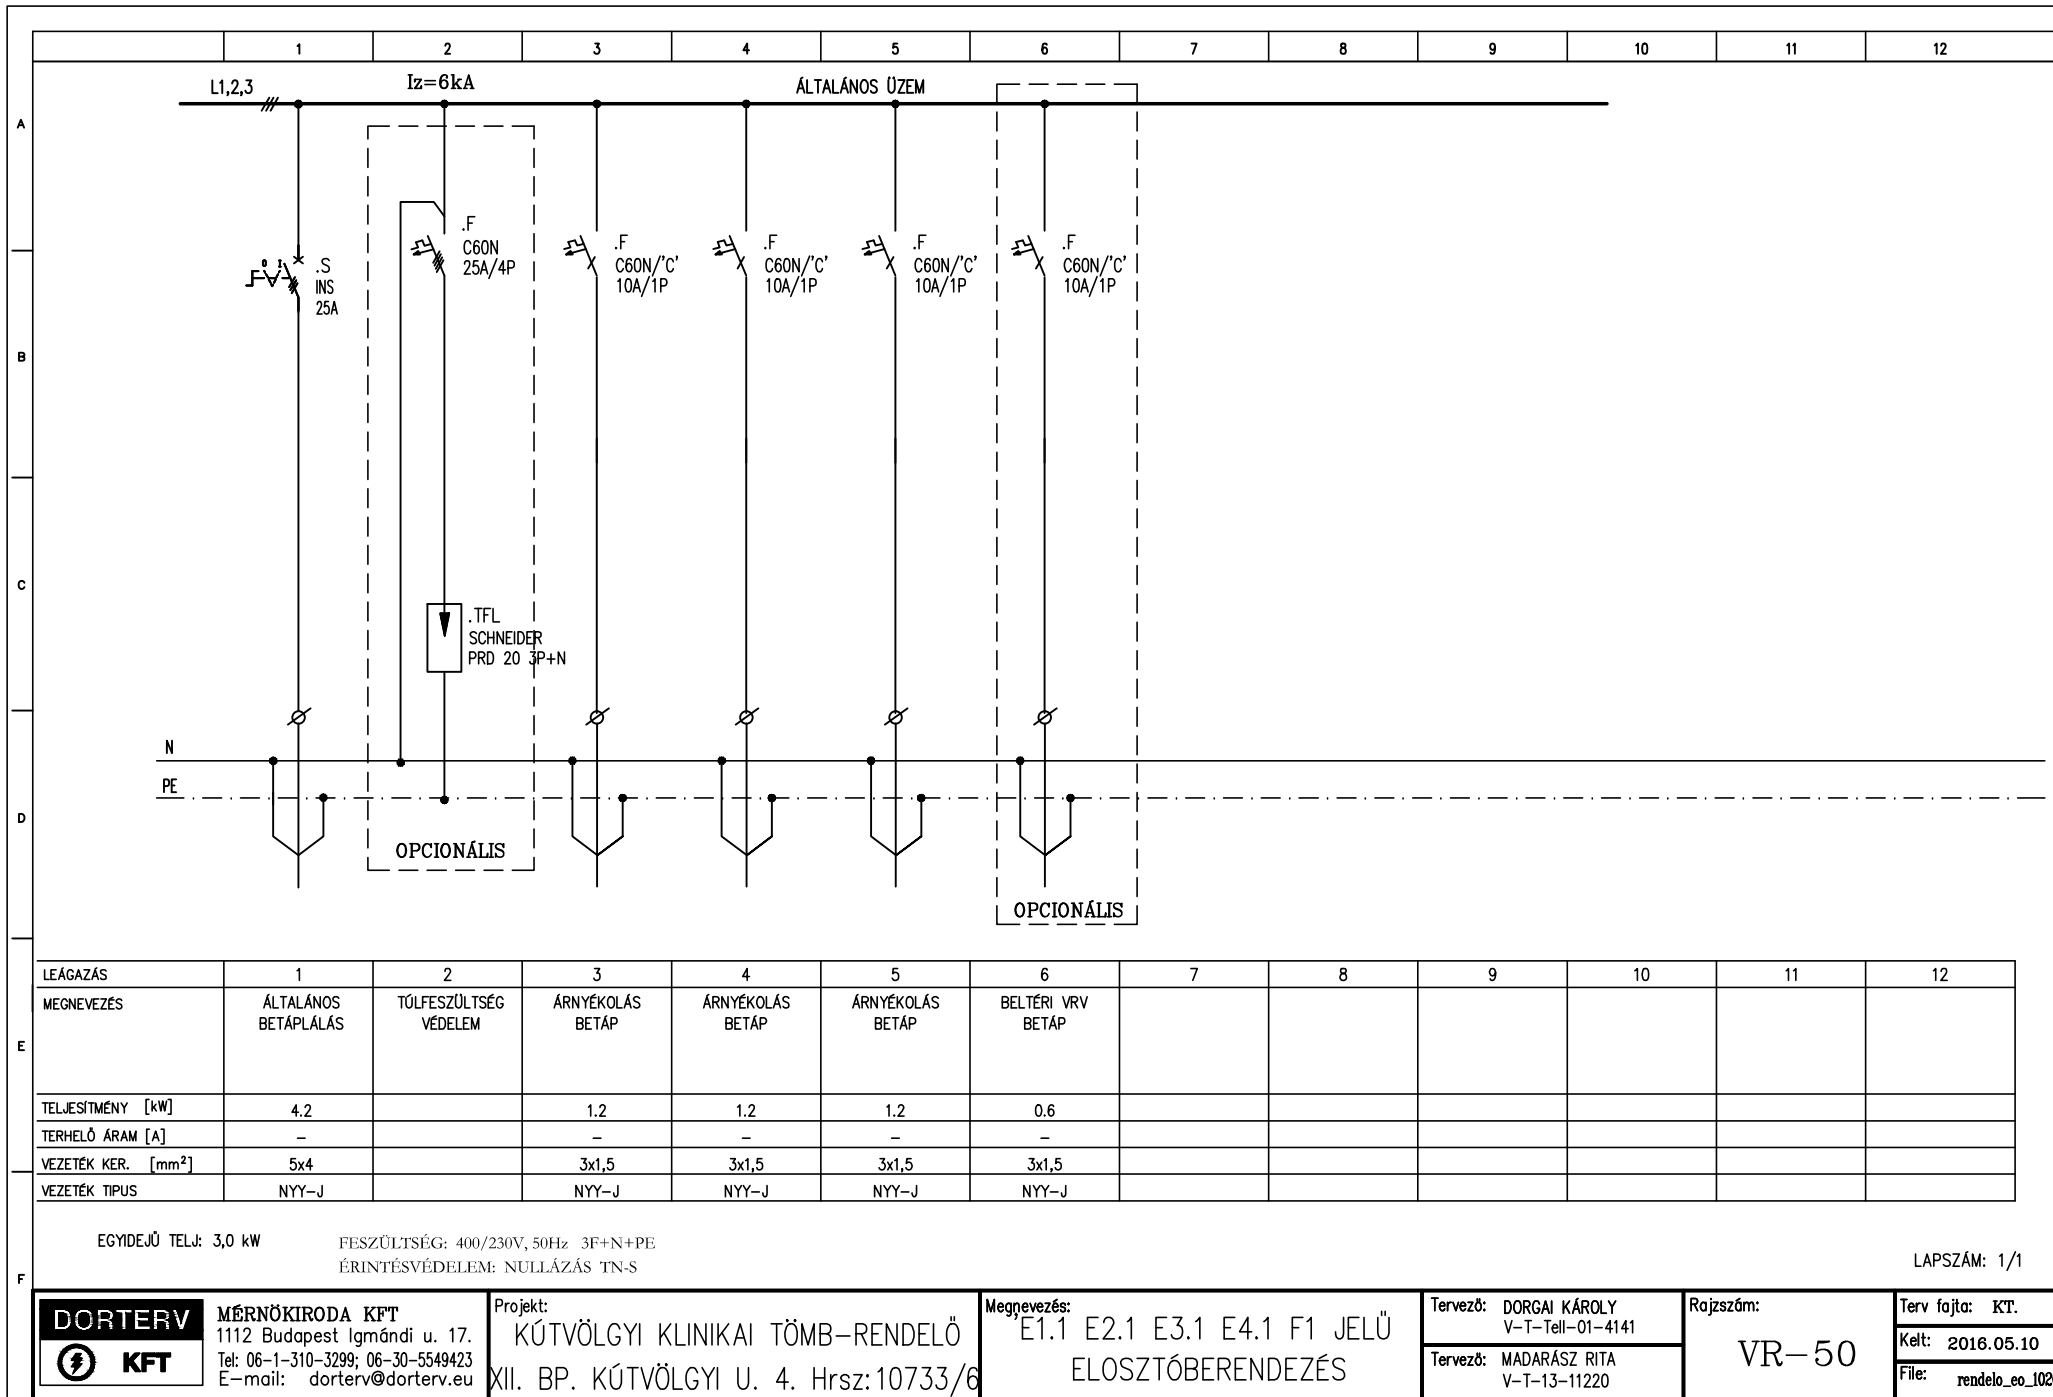

MÉRNÖKIRODA KFT
1112 Budapest Igmándi u. 17.
Tel: 06-1-310-3299; 06-30-5549423
E-mail: dorterv@dorterv.eu

Projekt:
KÜTVÖLGYI KLINIKAI TÖMB-RENDELŐ
XII. BP. KÜTVÖLGYI U. 4. Hrsz:10733/6

Megnevezés:
E1.1 E2.1 E3.1 E4.1 F1 JELŰ
ELOSZTÓBERENDEZÉS

Tervező: DORGAI KÁROLY
V-T-Tell-01-4141
Tervező: MADARÁSZ RITA
V-T-13-11220

Rajzszám:
VR-50

Terv fajta: KT.
Kelt: 2016.05.10
File: rendelo_eo_1020