

SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika
Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.

VE
Villamos elosztó


Megjegyzések/Annotations


Szekrény/Switch board: Schneider Prisma
méret: 1 db 800x1800x250 mm
Kábelcsatlakozás/Connection: Felső/Through top
Védettség/IP number: IP44
Szín/Colour: Világosszürke/Light gray (RAL7032)
Érintésvédelem/ESP: TNS + EPH
Feszültség/Rated voltage: 3f, 400V, 50Hz
Beépített teljesítmény/Nominal power: 17kVA (normál)
8kVA (Generátoros)
Lapszámok/Pages: 0-1, 10-16, 20


| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---------------|--|--|-------------|---------|-----------|--------|-------------|------------|
| | | Kelt. | 2017.11.17. | SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. | GAUT Tervező Iroda 1033 Budapest Hévízi út 9. 4lh. fzst. 2. Tel.: 483-1350; Fax: 483-1351 | Terv előlap | M.sz.: | | = | előző: | - |
| | | Terv. | Labádi Mihály | | | | | | + | következő: | 1 |
| | | Ell. | | | | | File: | Szekrény: | R.sz.: | lap sorsz.: | 0 |
| Módosítás | Dátum | Név | Szabv. | | | | V-1(VE) | VE | V-1 | 10 | összes lap |

Tartalomjegyzék / Table of content

| Lap sorsz. | Megnevezés | Dátum | Módosulás | Megvalósulás |
|------------|---|-------------|-----------|--------------|
| 0. | Terv előlap | 2017.11.17. | | |
| 1. | Tartalomjegyzék | 2017.11.17. | | |
| 10. | Generátoros betáplálás | 2017.11.17. | | |
| 11. | Világítási áramkörök | 2017.11.17. | | |
| 12. | Világítási áramkörök | 2017.11.17. | | |
| 13. | Dugaljak | 2017.11.17. | | |
| 14. | Dugaljak | 2017.11.17. | | |
| 15. | Dugaljak | 2017.11.17. | | |
| 16. | Egyéb leágazások, Tartalék | 2017.11.17. | | |
| 20. | Szűnetmentes betáplálás, Medikai transzformátorok | 2017.11.17. | | |




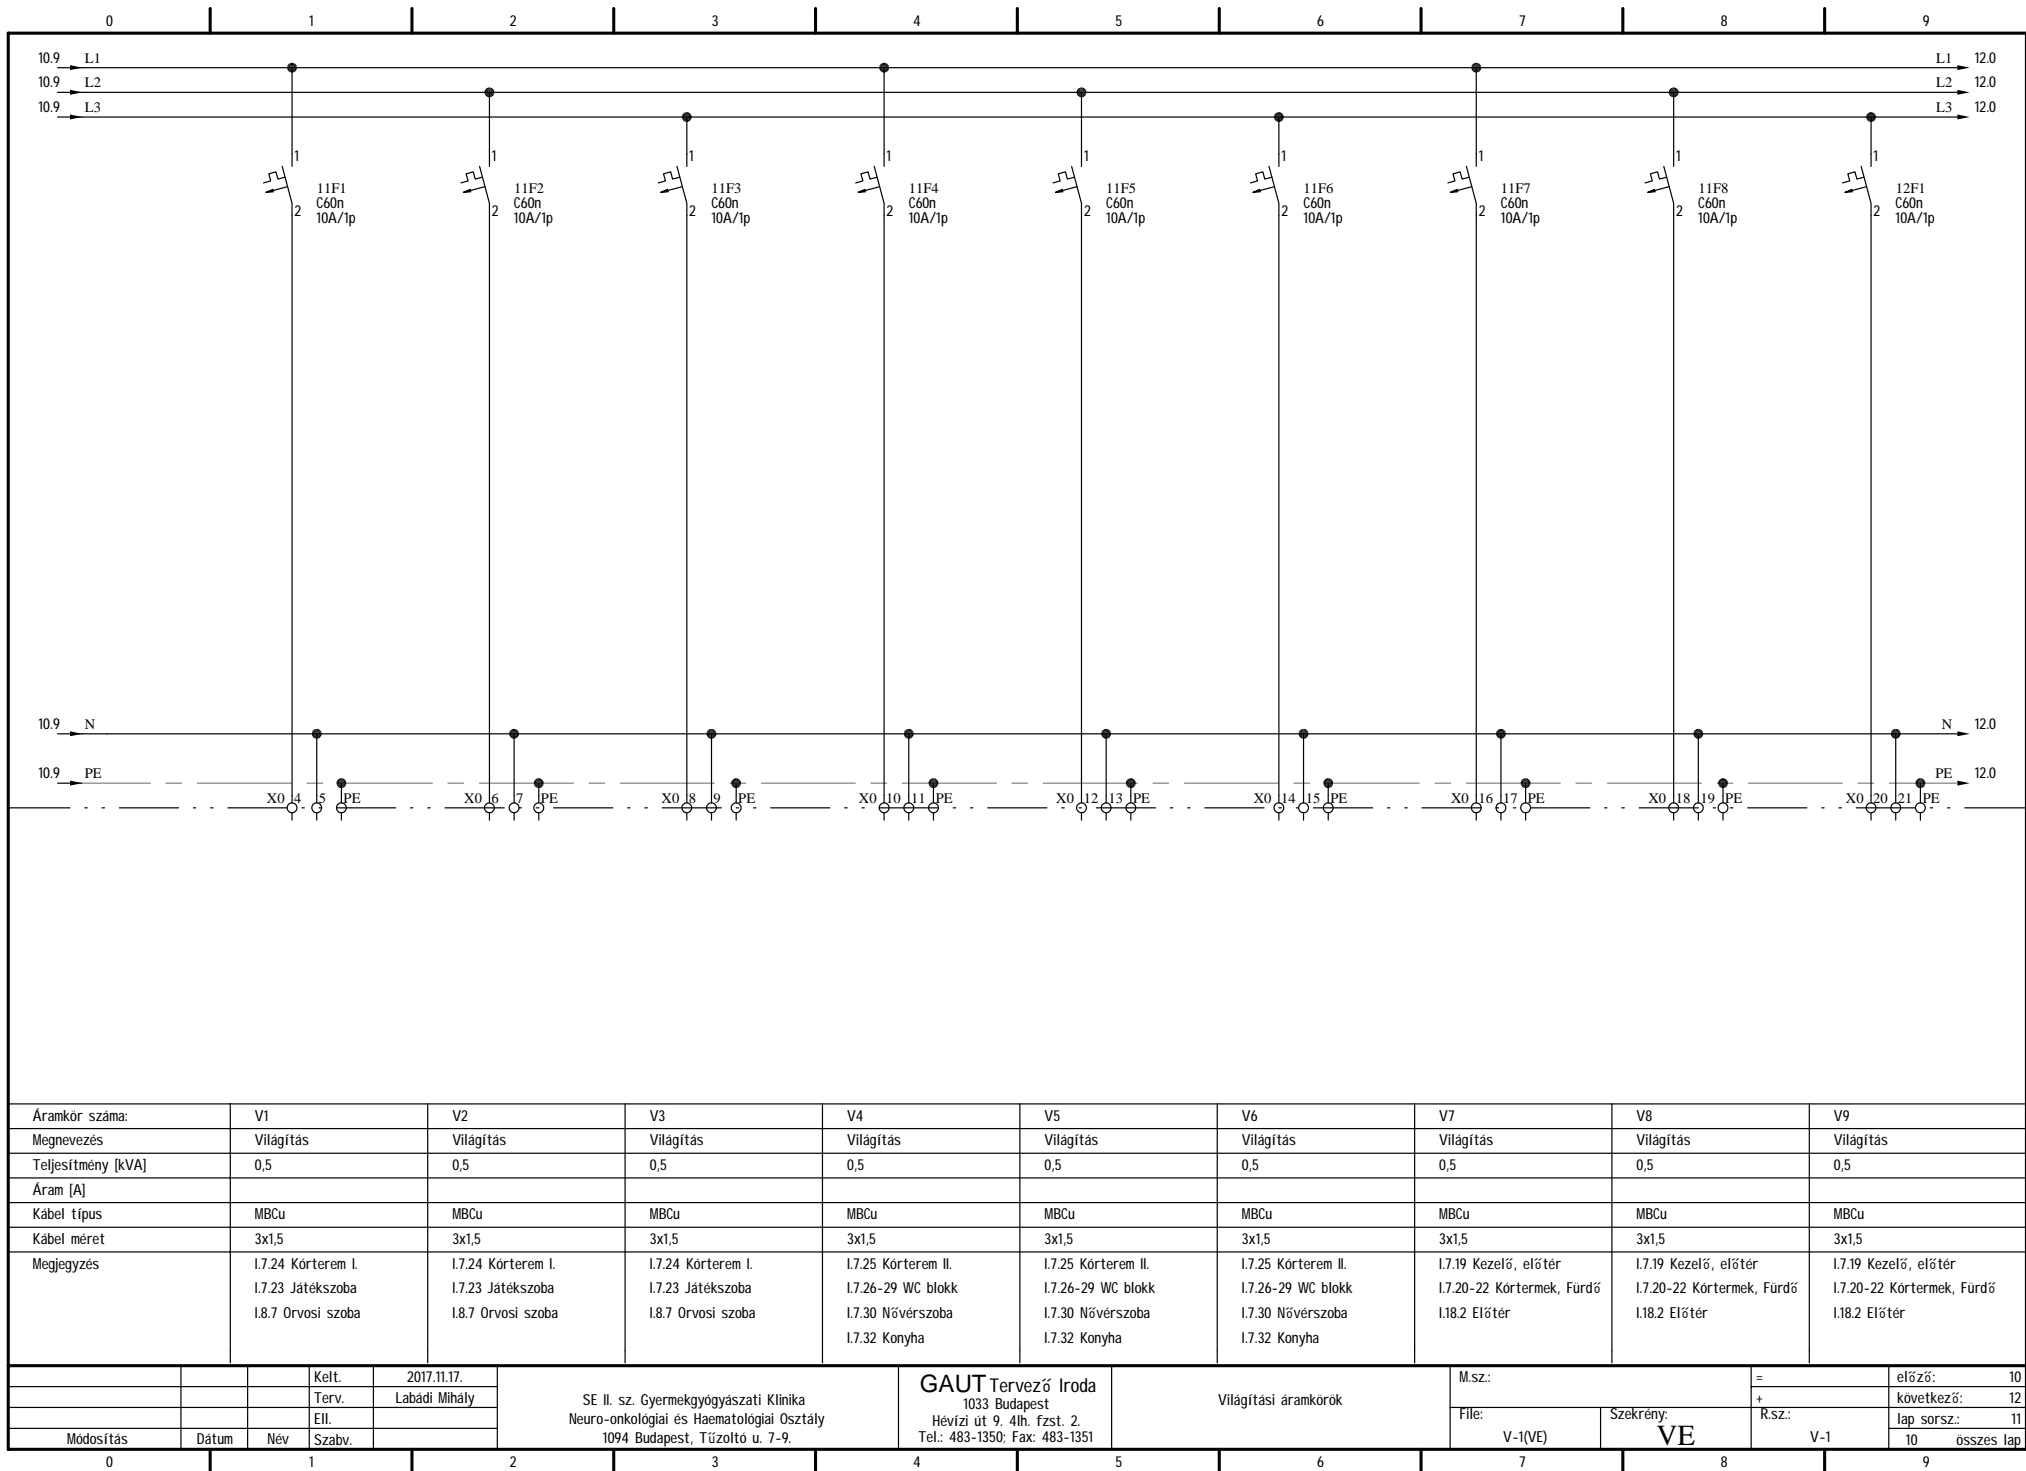

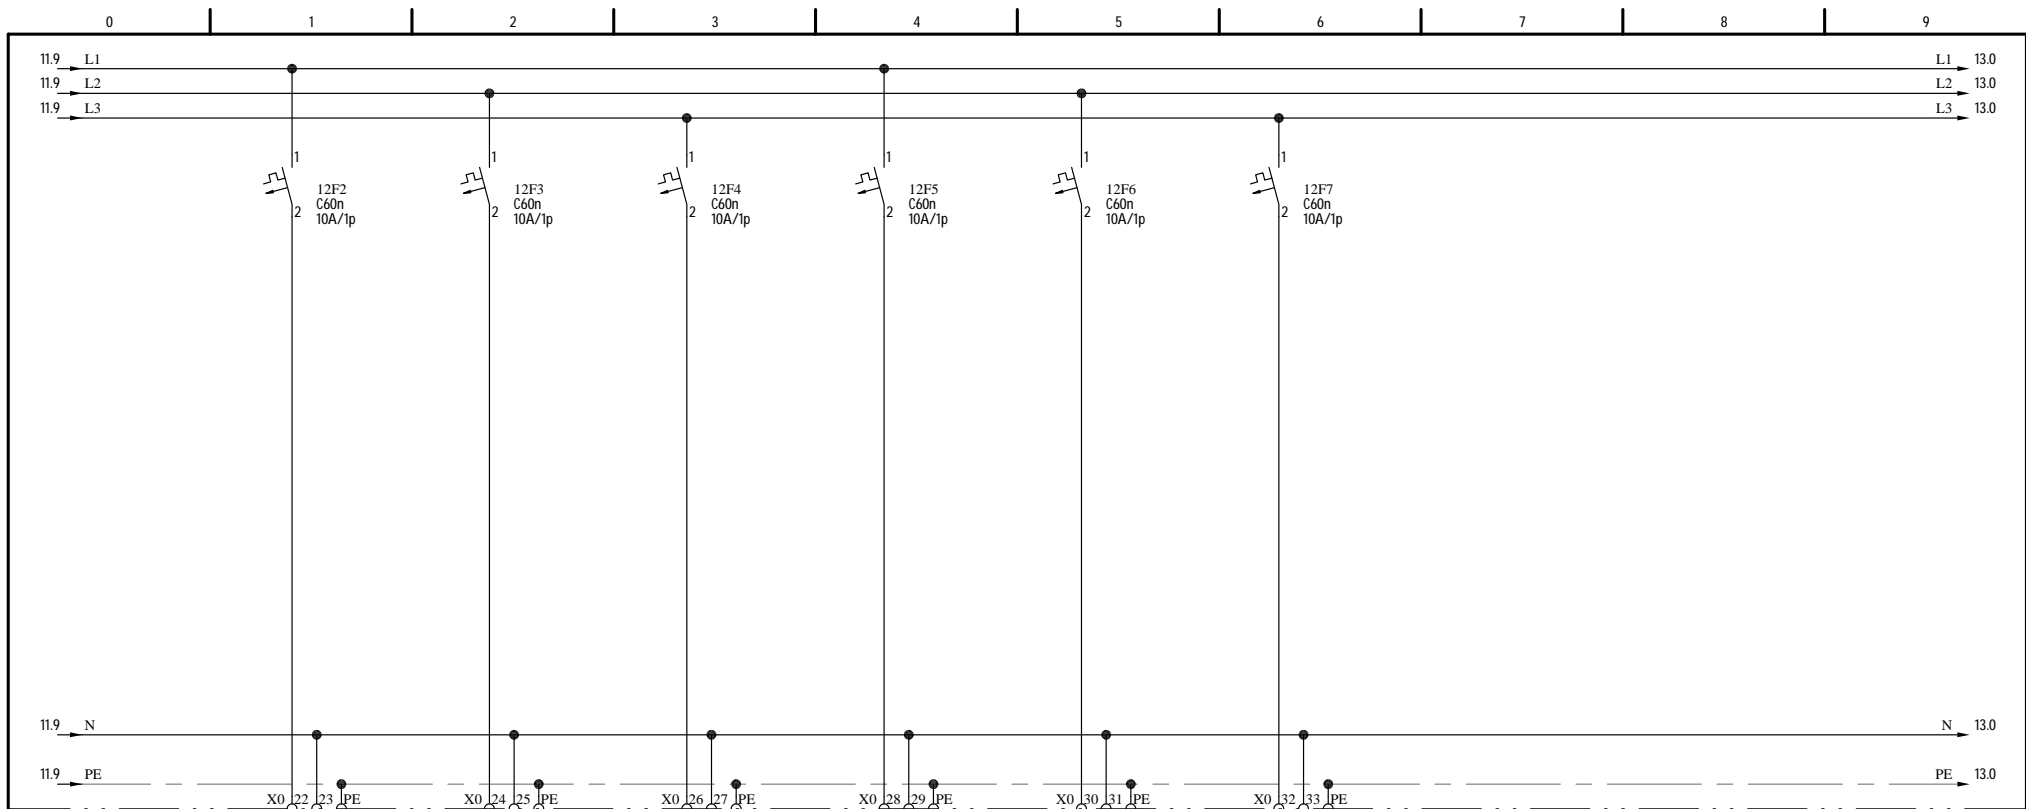


| | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Áramkör száma: | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 |
| Megnevezés | Világítás | Világítás | Világítás | Világítás | Világítás | Világítás |
| Teljesítmény [kVA] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Áram [A] | | | | | | |
| Kábel típus | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu |
| Kábel méret | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
| Megjegyzés | I.7.105 Előkészítő I.7.106-108 Zsíp, Fürdők I.7.109-111 Elkülönítők | I.7.105 Előkészítő I.7.106-108 Zsíp, Fürdők I.7.109-111 Elkülönítők | I.7.105 Előkészítő I.7.106-108 Zsíp, Fürdők I.7.109-111 Elkülönítők | Folyosók | Folyosók | Folyosók |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----|--------|---------------|--|--|----------------------|---------|-----------|------------|------------------------------|
| | | | Kelt. | 2017.11.17. | SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. | GAUT Tervező Iroda 1033 Budapest Hévízi út 9. 4lh. fzst. 2. Tel.: 483-1350; Fax: 483-1351 | Világítási áramkörök | M.sz.: | = | előző: | 11 |
| | | | Terv. | Labádi Mihály | | | | File: | + | következő: | 13 |
| Módosítás | Dátum | Név | Szabv. | | | | | V-1(VE) | Szekreny: | R.sz.: | lap sorsz.: 10 összes lap |
| 0 | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

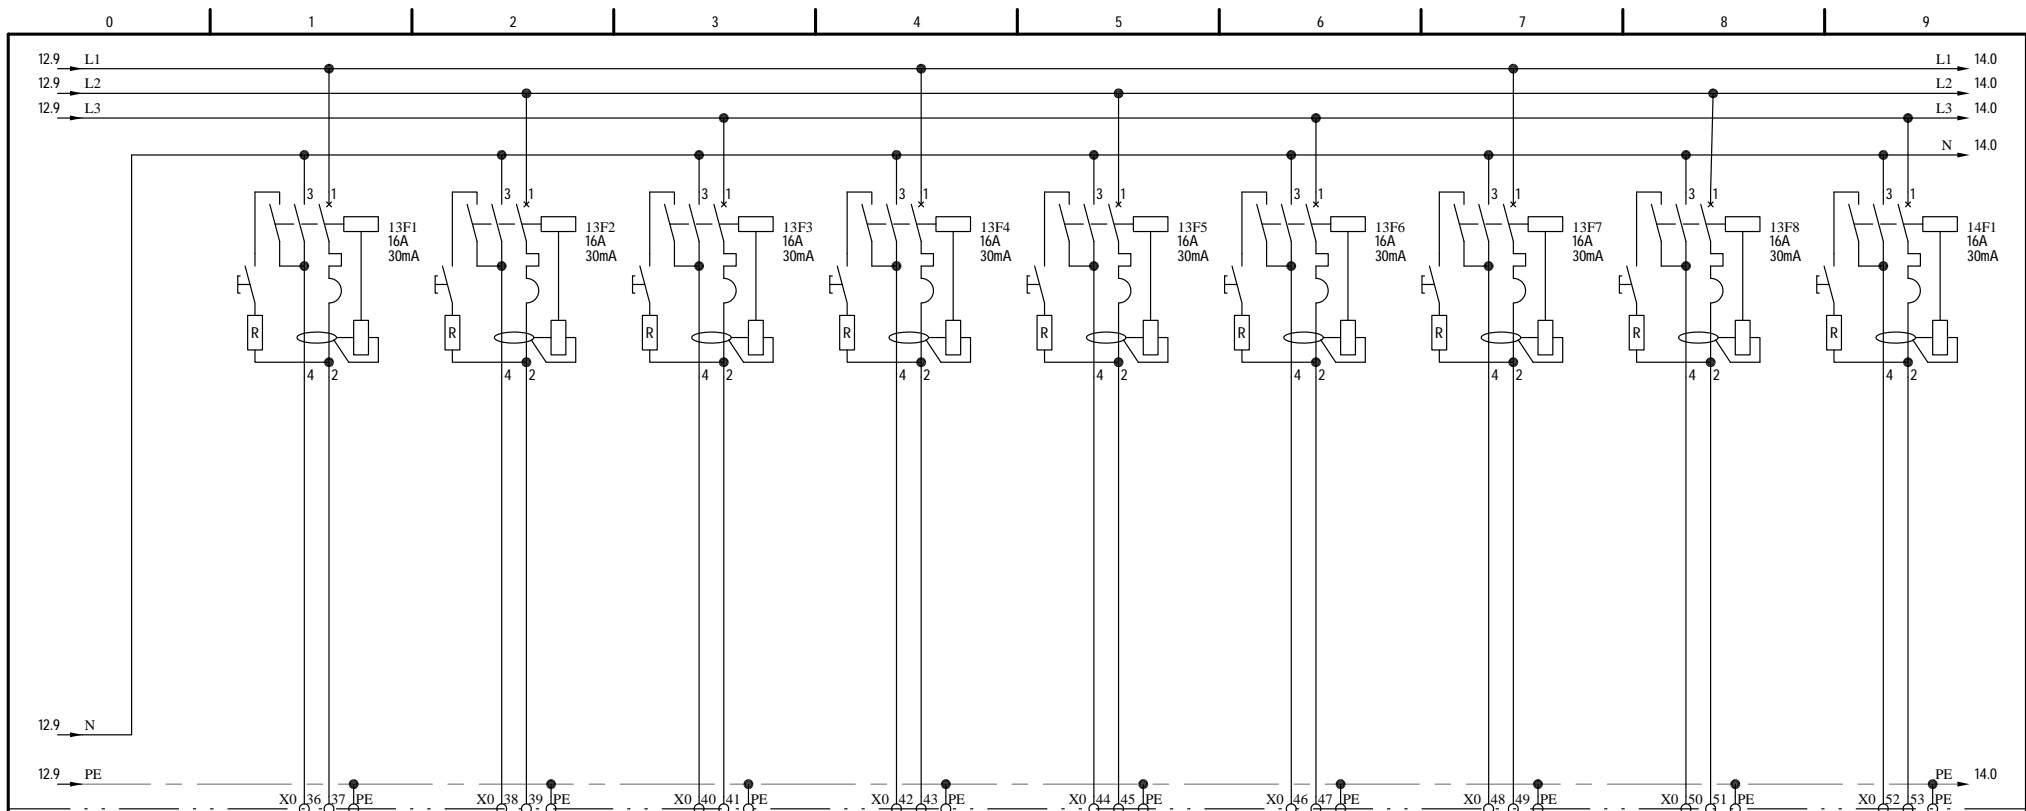


| | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---------|--------|---------|---|---|---|
| Áramkör száma: | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 |
| Megnevezés | Dugalj | Dugalj | Dugalj | Dugalj | Dugalj | Dugalj | Dugalj | Dugalj | Dugalj |
| Teljesítmény [kVA] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Áram [A] | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| Kábel típus | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu |
| Kábel méret | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Megjegyzés | I.7.25 Kórterem II. I.7.26-29 WC blokk I.7.30 Nővérszoba I.7.32 Konyha | I.7.25 Kórterem II. I.7.26-29 WC blokk I.7.30 Nővérszoba I.7.32 Konyha | I.7.25 Kórterem II. I.7.26-29 WC blokk I.7.30 Nővérszoba I.7.32 Konyha | Röntgen | | Röntgen | I.7.24 Kórterem I. I.7.23 Játékszoba I.8.7 Orvosi szoba | I.7.24 Kórterem I. I.7.23 Játékszoba I.8.7 Orvosi szoba | I.7.24 Kórterem I. I.7.23 Játékszoba I.8.7 Orvosi szoba |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---------------|--|--|--|--|----------|--|---------|-----------|------------|---------------|
| | | Kelt. | 2017.11.17. | SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. | | GAUT Tervező Iroda 1033 Budapest Hévízi út 9. 4lh. fzst. 2. Tel.: 483-1350; Fax: 483-1351 | | Dugaljak | | M.sz.: | = | előző: | 12 |
| | | Terv. | Labádi Mihály | | | | | | | | + | következő: | 14 |
| Módosítás | Dátum | Név | Szabv. | | | | | | | File: | Szekreny: | R.sz.: | lap sorsz.: |
| | | | | | | | | | | V-1(VE) | VE | V-1 | 10 összes lap |

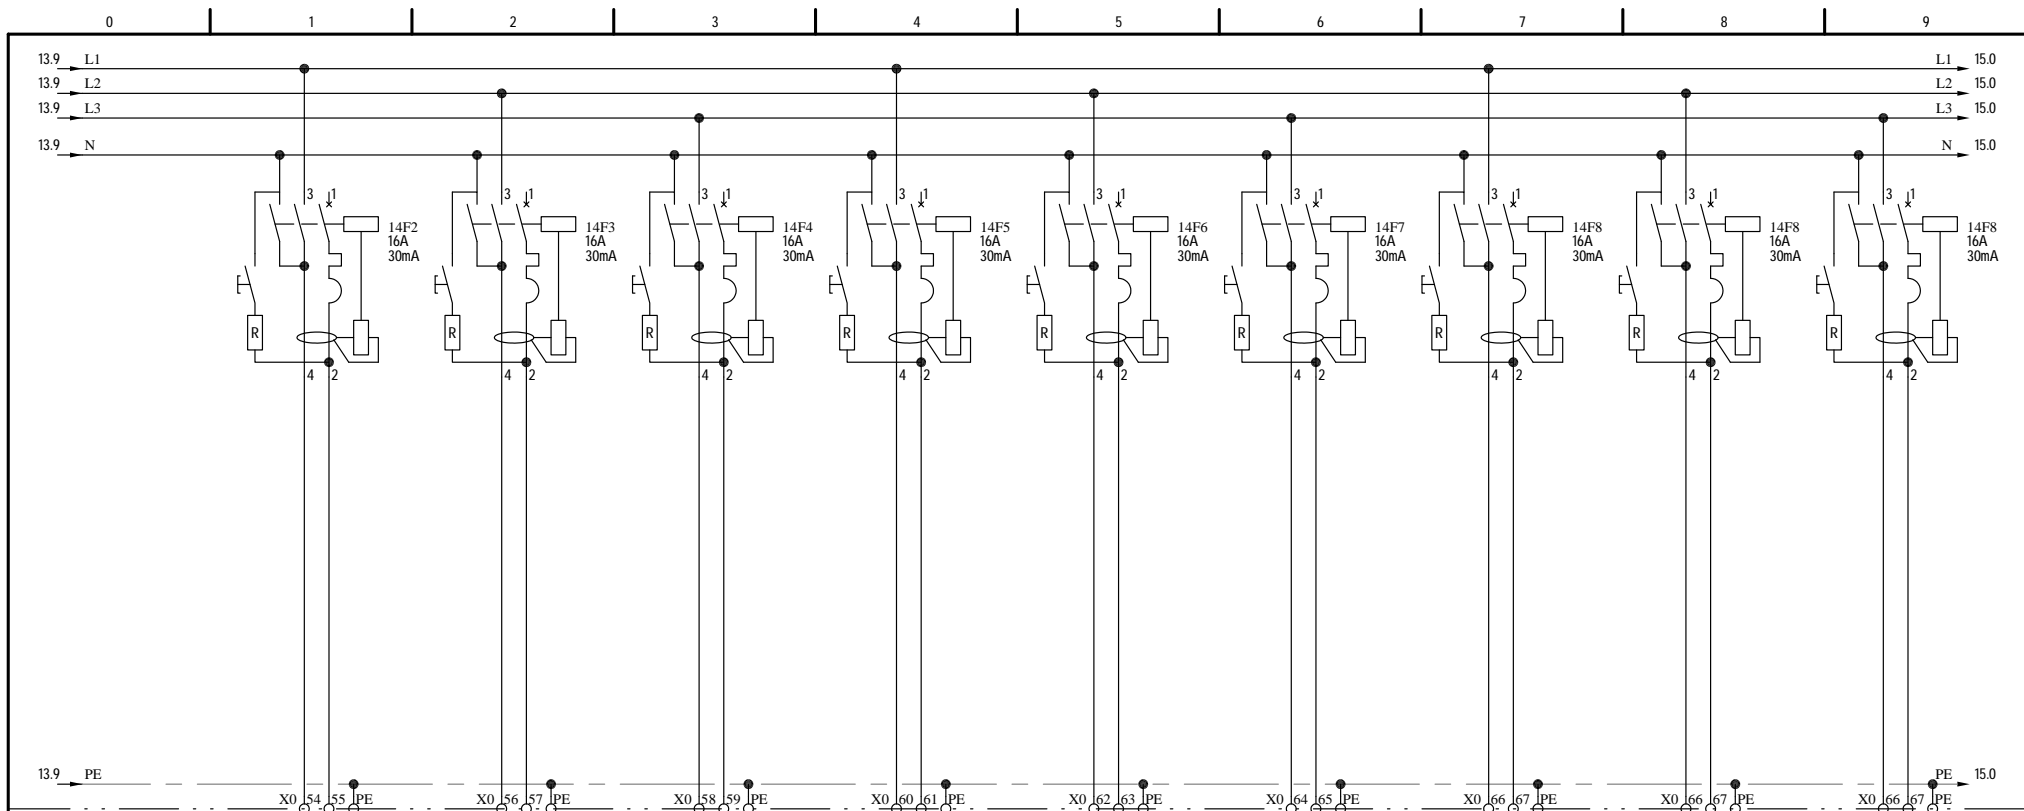


| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Áramkör száma: | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 |
| Megnevezés | Dugalj | Dugalj | Dugalj | Dugalj | Dugalj | Dugalj | Dugalj | Dugalj | Dugalj |
| Teljesítmény [kVA] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Áram [A] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kábel típus | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu |
| Kábel méret | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 |
| Megjegyzés | I.7.19 Kezelő, előtér I.7.20-22 Kórtermek, Fürdő I.18.2 Előtér | I.7.19 Kezelő, előtér I.7.20-22 Kórtermek, Fürdő I.18.2 Előtér | I.7.19 Kezelő, előtér I.7.20-22 Kórtermek, Fürdő I.18.2 Előtér | Röntgen | Röntgen | Röntgen | Hűtők | Hűtők | Hűtők |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----|--------|---------------|--|--|----------|---------|-----------|--------|---------------|----|
| | | | Kelt. | 2017.11.17. | SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. | GAUT Tervező Iroda 1033 Budapest Hévízi út 9. 4lh. fzst. 2. Tel.: 483-1350; Fax: 483-1351 | Dugaljak | M.sz.: | | = | előző: | 13 |
| | | | Terv. | Labádi Mihály | | | | | | + | következő: | 15 |
| | | | Ell. | | | | | File: | Szekreny: | R.sz.: | lap sorsz.: | 14 |
| Módosítás | Dátum | Név | Szabv. | | | | | V-1(VE) | VE | V-1 | 10 összes lap | |




| | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Áramkör száma: | T34 | T35 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 |
| Megnevezés | Tartalek FI relé | Tartalek | Tartalek | Tartalek | Tartalek | Tartalek | Tartalek | Tartalek |
| Teljesítmény [kVA] | 1 | | | | | | | |
| Áram [A] | 6 | | | | | | | |
| Kábel típus | MBCu | | | | | | | |
| Kábel méret | 3x2,5 | | | | | | | |
| Megjegyzés | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----|--------|---------------|--|--|----------|--------|-----------|--------|---------|------------|-----|
| | | | Kelt. | 2017.11.17. | SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. | GAUT Tervező Iroda 1033 Budapest Hévízi út 9. 4lh. fzst. 2. Tel.: 483-1350; Fax: 483-1351 | Dugaljak | M.sz.: | | = | előző: | 14 | |
| | | | Terv. | Labádi Mihály | | | | File: | Szekrény: | R.sz.: | + | következő: | 16 |
| | | | Eil. | | | | | | | | V-1(VE) | VE | V-1 |
| Módosítás | Dátum | Név | Szabv. | | | | | | | | | | 10 |
| 0 | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |

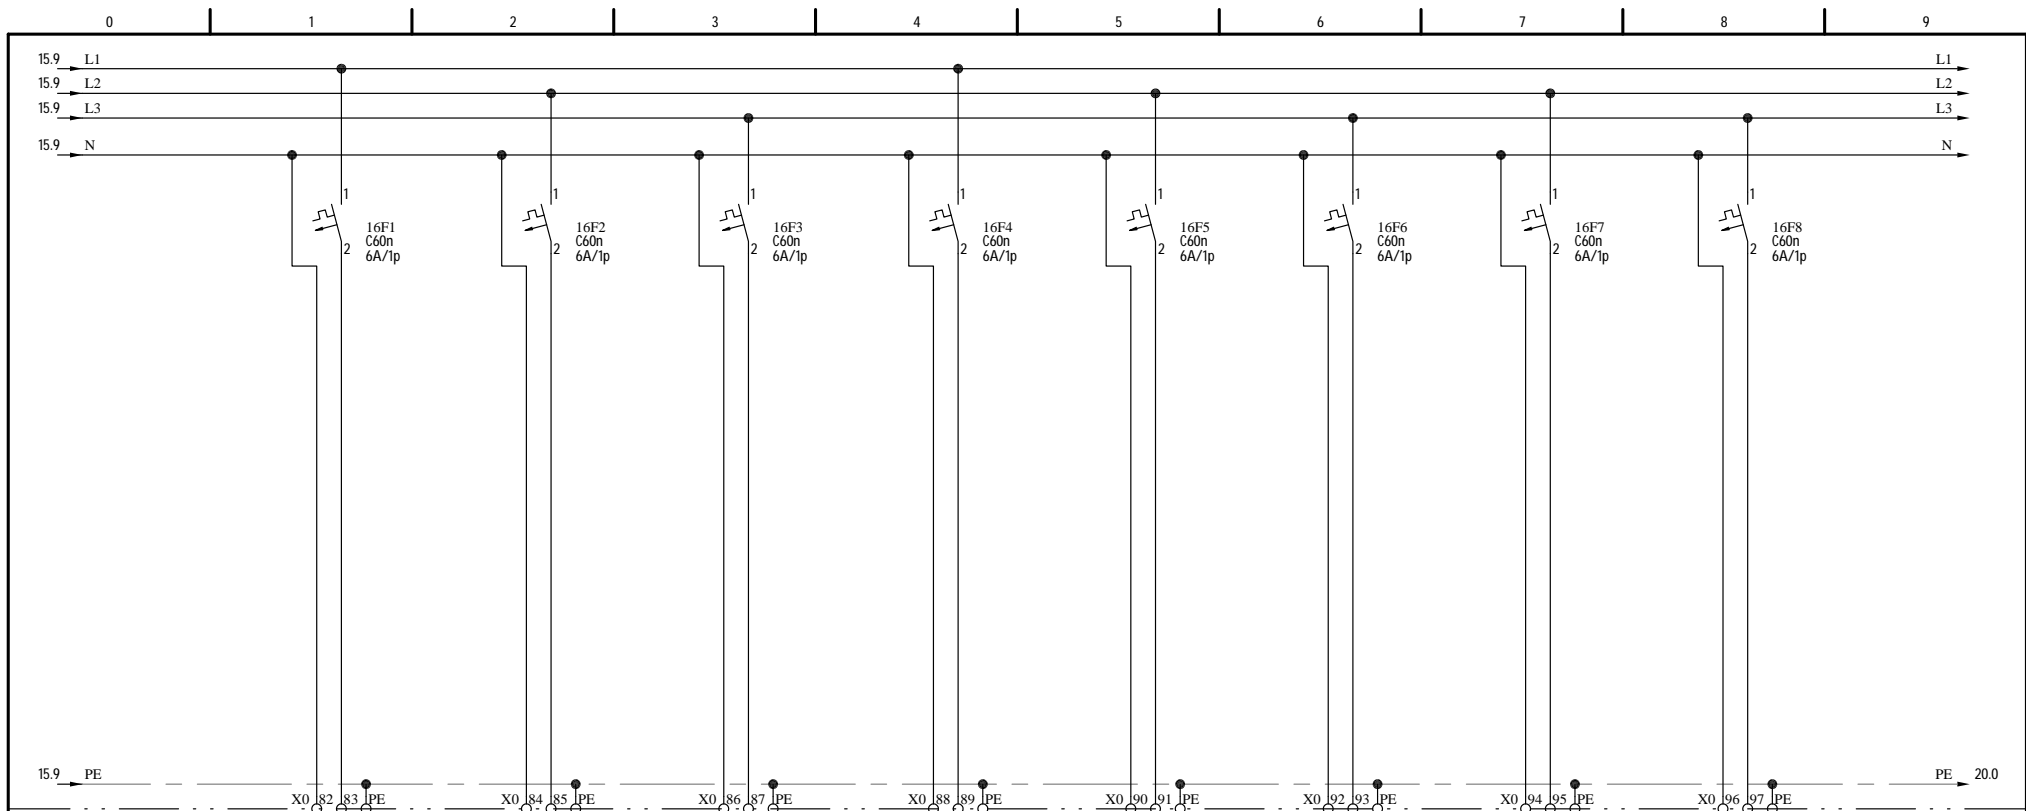

| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Áramkör száma: | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 | T47 | T48 | T49 |
| Megnevezés | DDC-1 | DDC-2 | DDC-3 | Redőnyök | Tartalek | Tartalek | Tartalek | Tartalek |
| Teljesítmény [kVA] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | |
| Áram [A] | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| Kábel típus | MBCu | MBCu | MBCu | MBCu | | | | |
| Kábel méret | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 | | | | |
| Megjegyzés | Automatika szerkény betáplálás | Automatika szerkény betáplálás | Automatika szerkény betáplálás | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-----|--------|---------------|--|--|----------------------------|---------|-----------|------------|------------------------------|
| | | | Kelt. | 2017.11.17. | SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. | GAUT Tervező Iroda 1033 Budapest Hévízi út 9. 4lh. fzst. 2. Tel.: 483-1350; Fax: 483-1351 | Egyéb leágazások, Tartalek | M.sz.: | = | előző: | 15 |
| | | | Terv. | Labádi Mihály | | | | File: | + | következő: | 20 |
| Módosítás | Dátum | Név | Szabv. | | | | | V-1(VE) | Szerkény: | R.sz.: | lap sorsz.: 10 összes lap |
| 0 | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



| | | | | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|----------|
| Áramkör száma: | 1 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| Megnevezés | Betáplálás | Medikai transzformátor | Medikai transzformátor | Medikai transzformátor | Tartalek | Tartalek |
| Teljesítmény [kVA] | 8 | 2 | 2 | 2 | | |
| Áram [A] | 18 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | | |
| Kábel típus | NY-Y-J | MBCu | MBCu | MBCu | | |
| Kábel méret | 5x10 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | | |
| Megjegyzés | Generátoros betáplálás | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|-------|---------------|--|--|---|-----------|--|--------|-------------|------------|
| | | Kelt. | 2017.11.17. | SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Neuro-onkológiai és Haematológiai Osztály 1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9. | GAUT Tervező Iroda 1033 Budapest Hévízi út 9. 4lh. fzst. 2. Tel.: 483-1350; Fax: 483-1351 | Szünetmentes betáplálás, Medikai transzformátorok | M.sz.: | | = | előző: | 16 |
| | | Terv. | Labádi Mihály | | | | File: | | + | következő: | - |
| Módosítás | Dátum | Név | Szabv. | | | | Szekrény: | | R.sz.: | lap sorsz.: | 20 |
| | | | | | | | V-1(VE) | | V-1 | | összes lap |