




Földszint




Pince szint 1:200

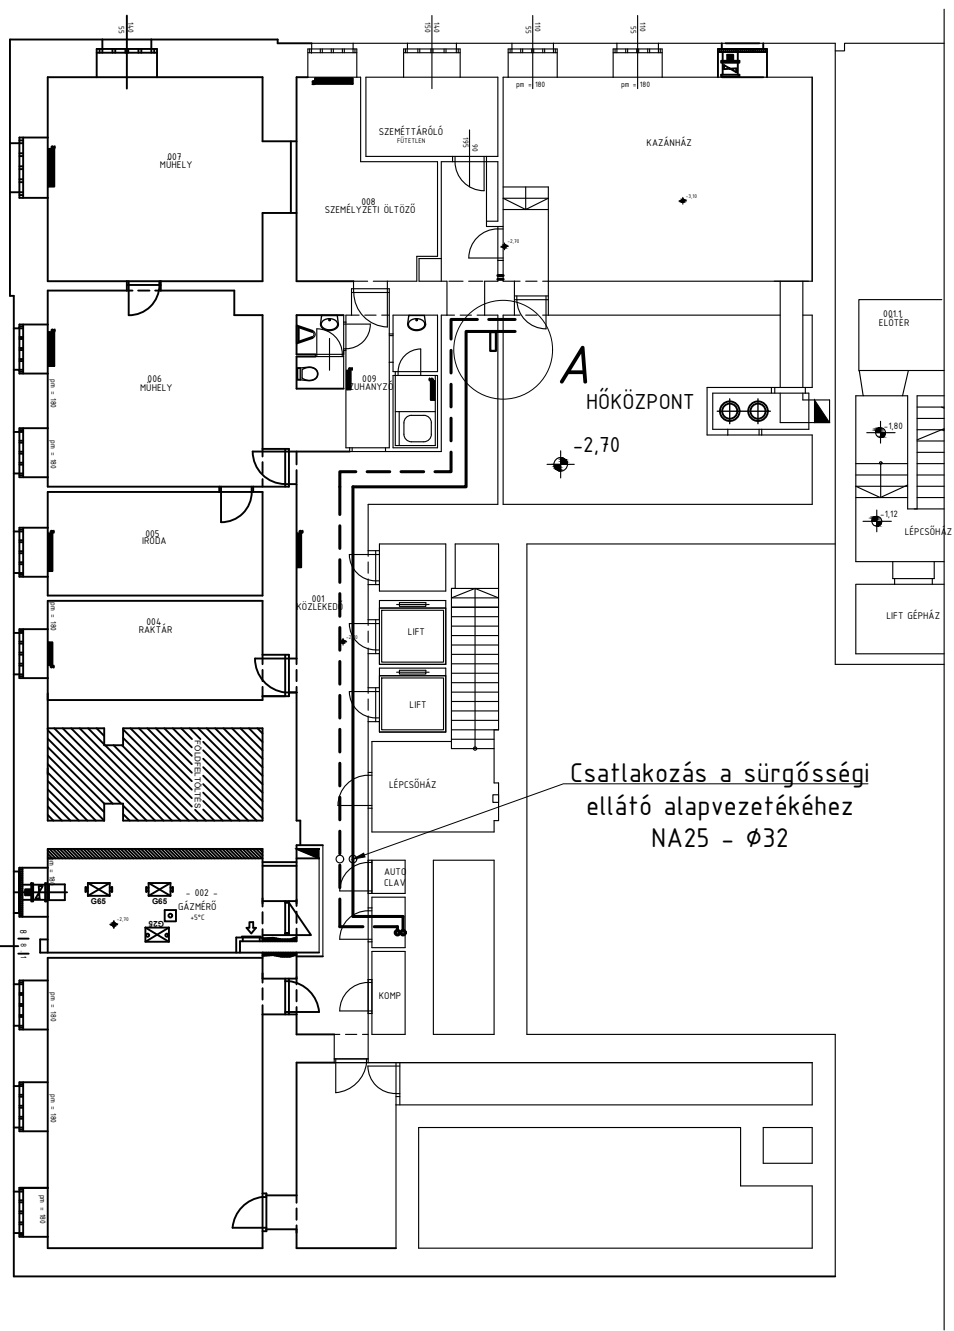

A (1:50)



Pince

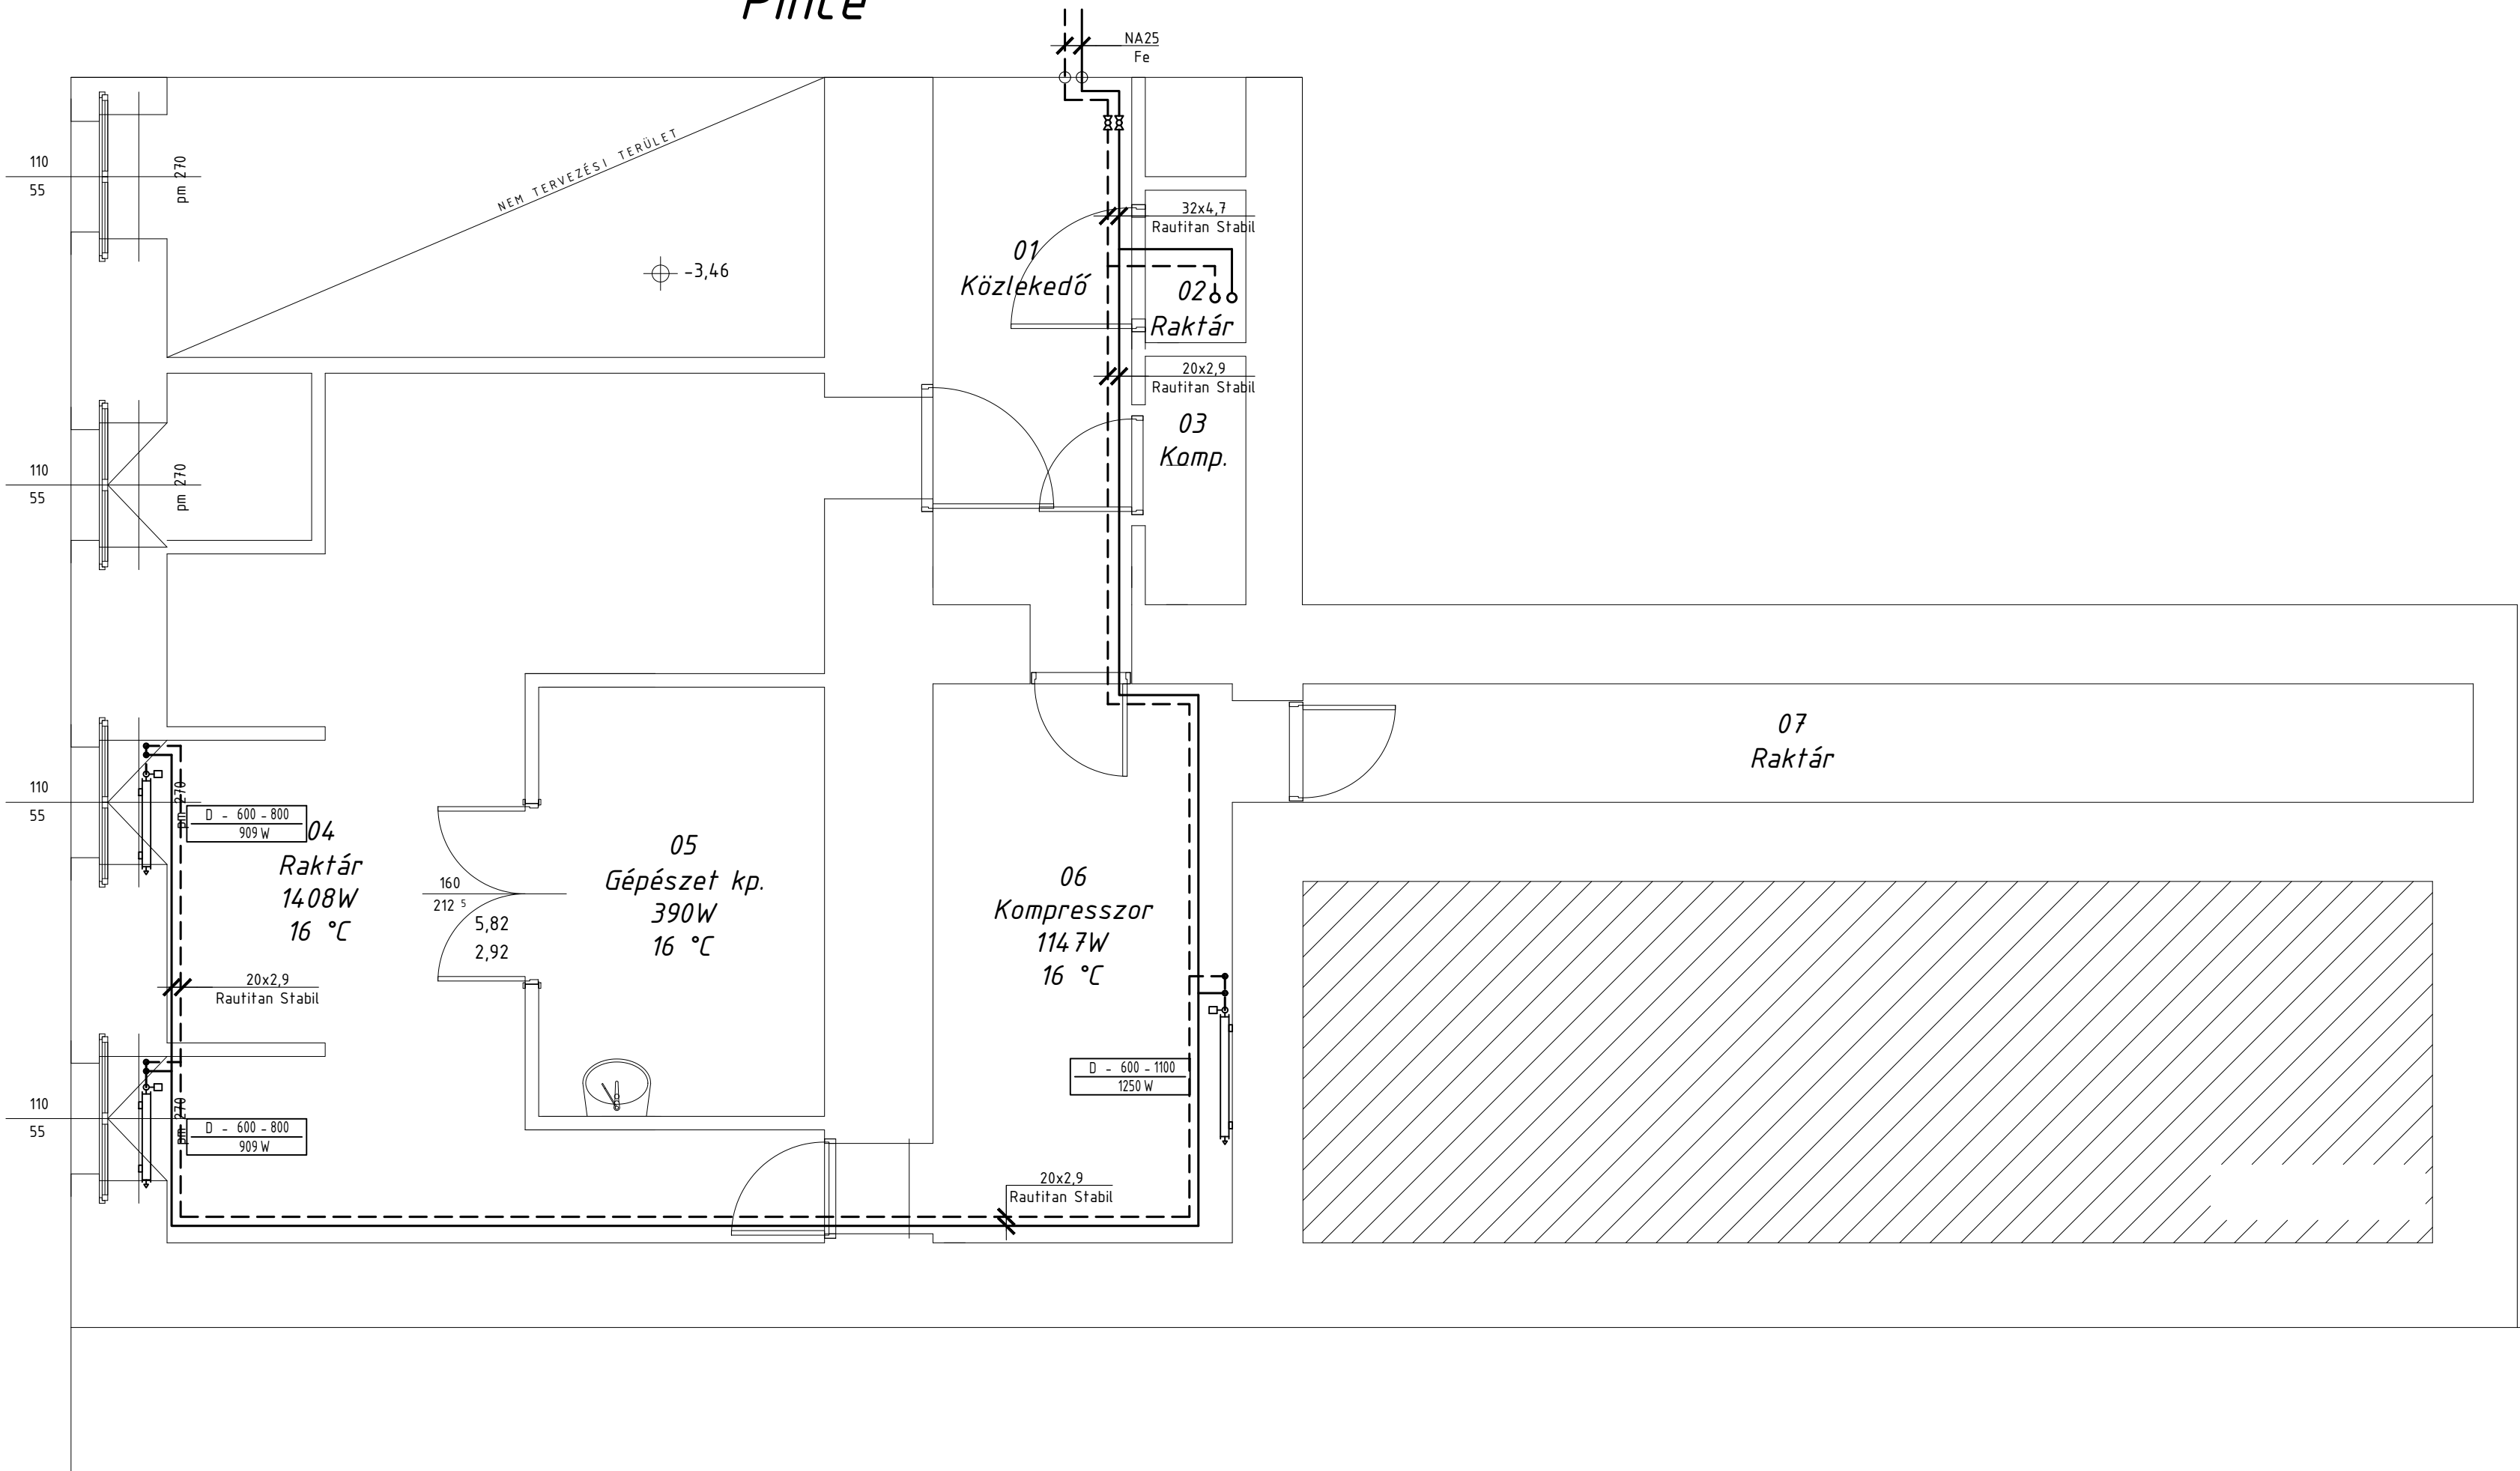

Jelmagyarázat:

- fűtési előremenő vezeték
- - - fűtési visszatérő vezeték
- ◐ gömbcsap
- ◑ hőmérő
- ▲ légtelenítő

Megjegyzés

- A méretek a helyszínen, a kivitelezés megkezdése előtt ellenőrizendők!
- A fűtés 75/60°C névl. hőmérsékletlépcsőjű.
- Minden külön nem jelölt, padlóban vezetett cső típusa RAUTITAN FLEX gyártmány. Minden egyes ág csőmérete 16x2,2 a radiátortól az elosztó vezetékig. A padlóban vezetett csöveket védőcsőben kell vezetni!
- A radiátorok GAMPER VARIO-Q szelepekkel szerelendők.
- A szelepek beállítandók a jelölt térfogatáramnak megfelelően.
- Légtelenítési és őrítési pontokat a helyszín adottságainak megfelelően kell elhelyezni.

CONSENSUS Terv Bt. Budapest 1112. Öltvány árok 16. Tel./fax: 203-4182 e-mail: consensus@t-online.hu		Átrevizor: Csanád Bálint 67-01-7654 Tervező: Dócsa Attila	Rajzszám: GF 1
Meghíró: Simmelweis Egyetem Budapest. 1085. Üllői út 26.	Kapcsolódó tervek: GF 2		
Létesítmény helye, megnevezése: Simmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Ontézet Betegfelvételi és Sürgősségi Osztály átalakítása 1088. Bp. Szentkirályi u. 40.	Egyeztetések:	Írója: Bp.	
Rajz tárgya: Központi fűtés Pince és földszint alaprajz	Lépték: 1:50	Dátum: 2017.jún.	